ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **LA GUASIMA,** MUNICIPIO DE **ACAPONETA, NAYARIT**; SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 19 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE ACAPONETA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

OROMAPAS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
R.F.C. OOA-930111-P42
México No. 32 Sur. Acaponeta, Nay.

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

José de Jesús Pérez Ramos

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *ACAPONETA* EN LA LOCALIDAD DE LA GUASIMA.

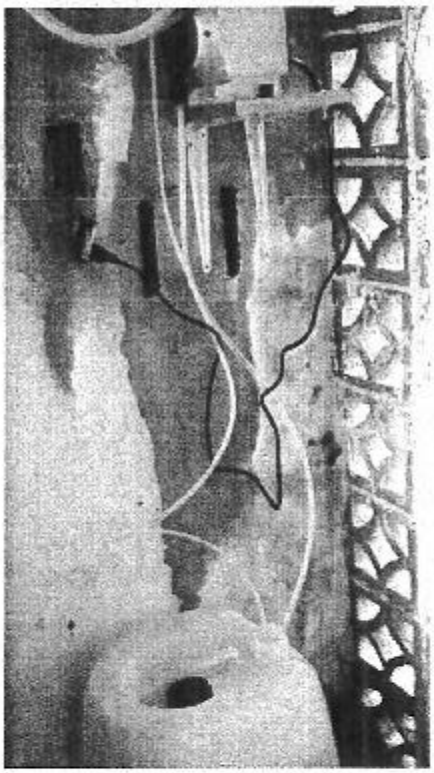

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **SAN JOSE DE GRACIA**, MUNICIPIO DE **ACAPONETA, NAYARIT**; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 19 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE ACAPONETA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

OROMAPAS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
R.F.C. OOA-930111-P42
México No. 32 Sur, Acaponeta, Nay.

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

José de Jesús Pérez Ramos
DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait
C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *ACAPONETA* EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GARCIA.

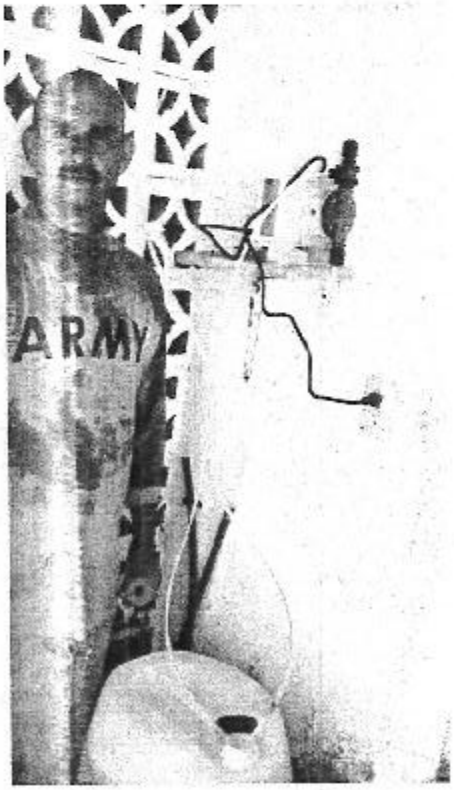

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **SANTA CRUZ CAMOTLAN,** MUNICIPIO DE **AHUACATLAN, NAYARIT**; SIENDO LAS 12:35 HORAS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE AHUACATLAN, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Guillermo de Jesus Ledesma M.

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CAMOTLAN.

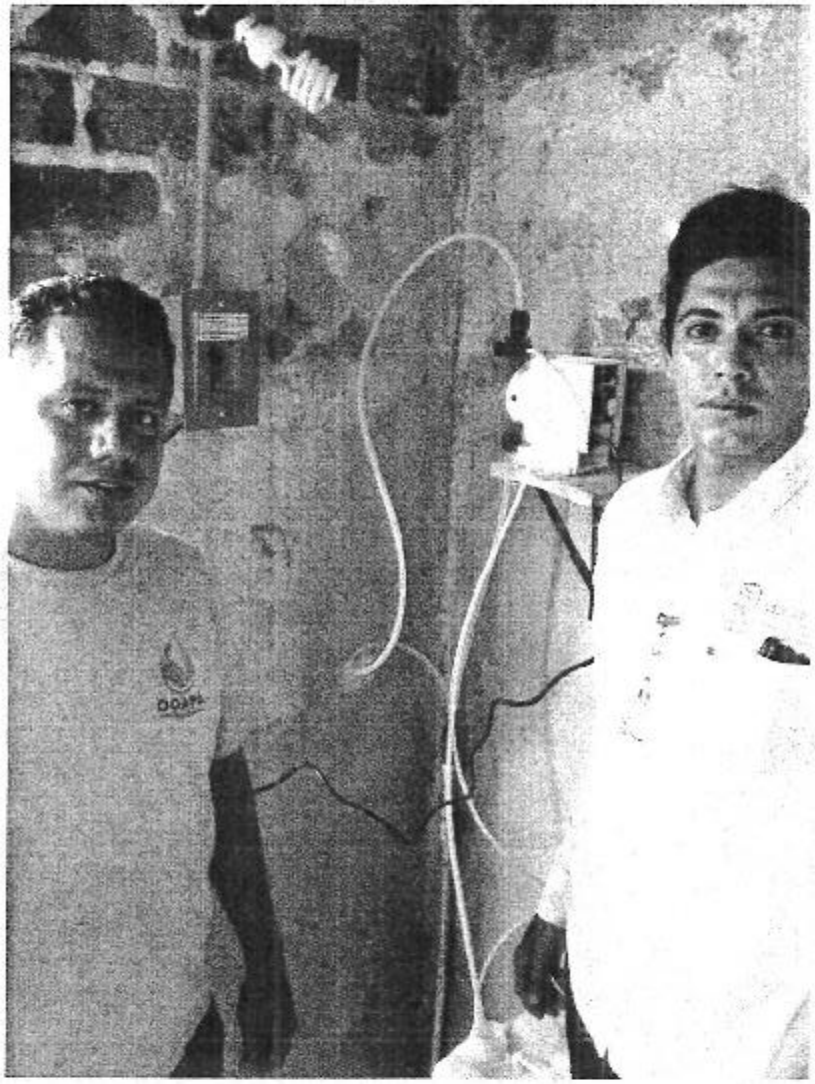

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194
Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **MARQUEZADO,** MUNICIPIO DE **AHUACATLAN, NAYARIT**; SIENDO LAS 10:05 HORAS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE AHUACATLAN, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON .

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AHUACATLÁN, NAY. 2017-2021

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

Guillermo de Jesus Ledesma Nuñez

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN EN LA LOCALIDAD DE MARQUEZADO.

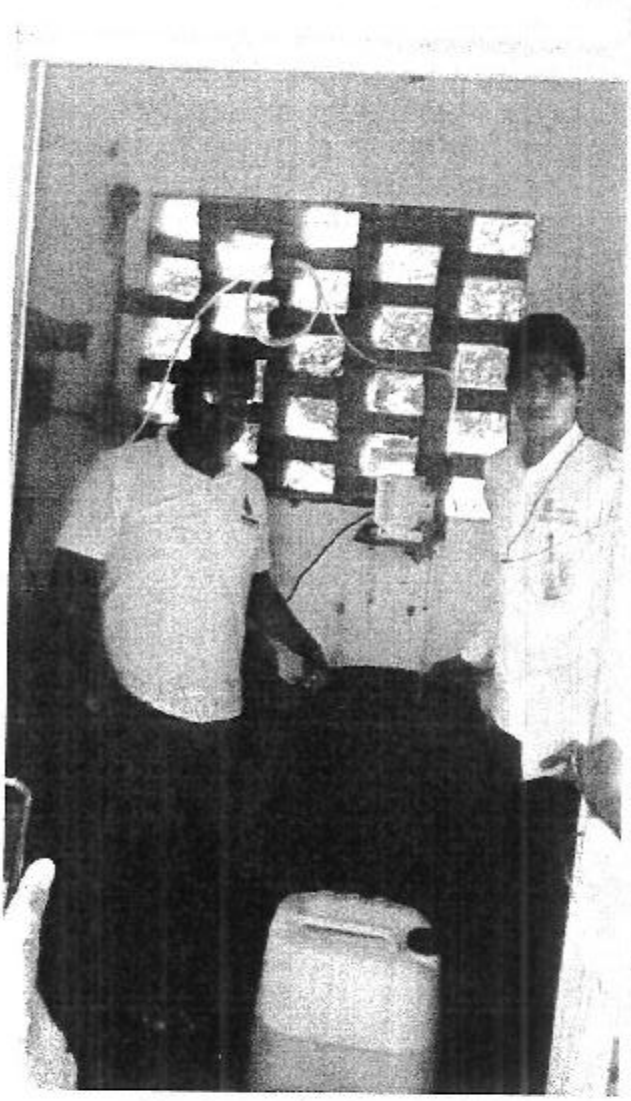

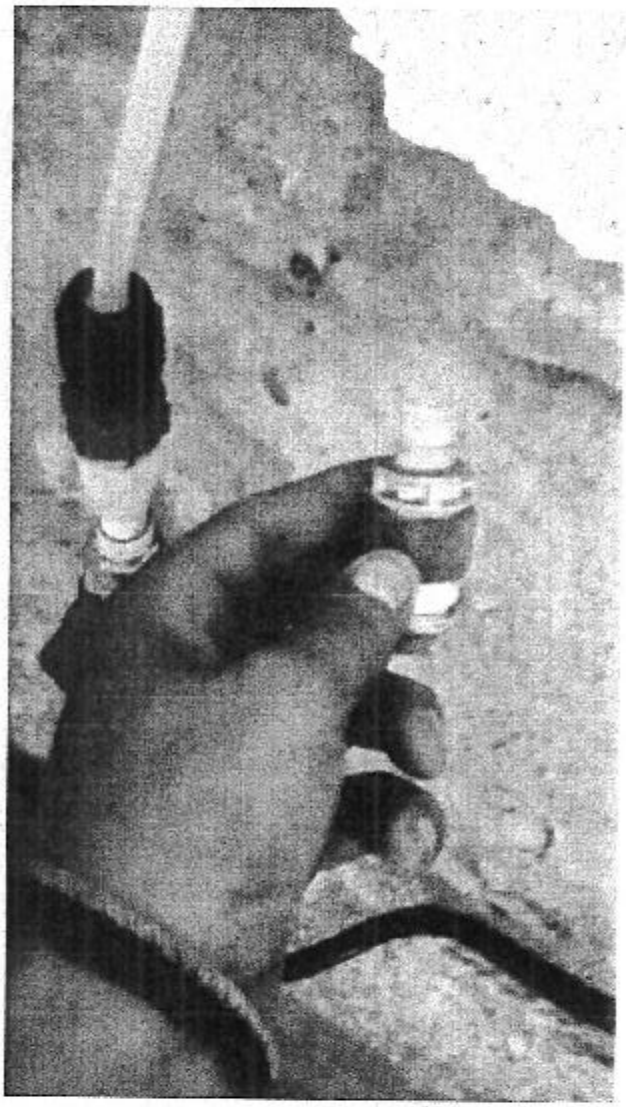

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **MEZQUITES,** MUNICIPIO DE **AMATLAN DE CAÑAS. NAYARIT**; SIENDO LAS 9:15 HORAS DEL DIA 26 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT.
2017 - 2021
OROMAPAS

Geraldo García

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *AMATLAN DE CAÑAS* EN LA LOCALIDAD DE *MEZQUITES*.

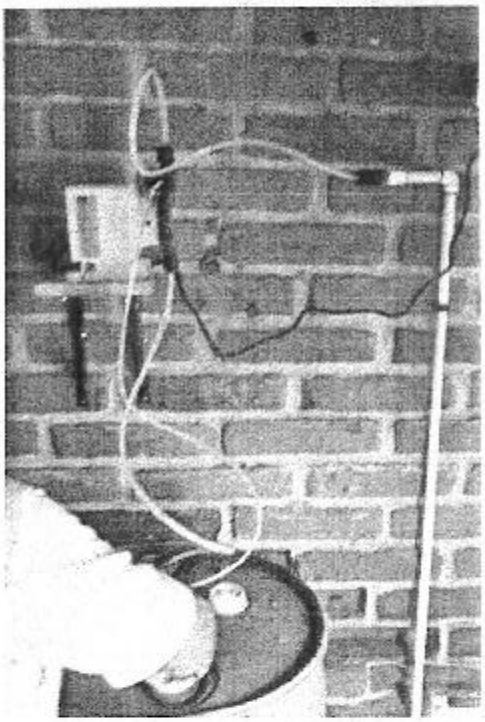

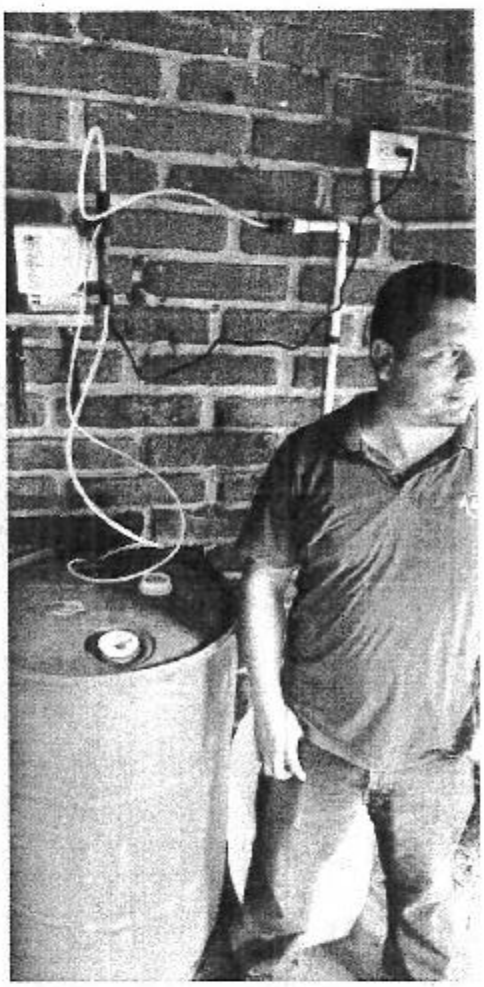

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **CERRITOS,** MUNICIPIO DE **AMATLAN DE CAÑAS. NAYARIT;** SIENDO LAS 12:20 HORAS DEL DIA 26 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Geraldo Gómez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT. 2017 -2021 OROMAPAS

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *AMATLAN DE CAÑAS* EN LA LOCALIDAD DE *CERRITOS*.

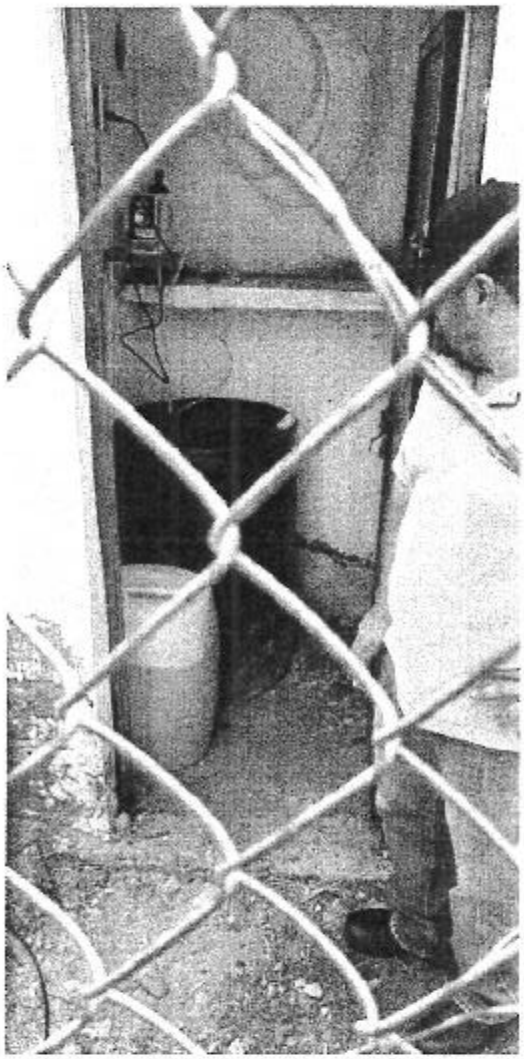

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **SAN VALENTIN** , MUNICIPIO DE **AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT** SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA 26 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P141-358TI DE 250 PSI PARA 17 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 1/4", CON GASTO DE 0.58 GPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P141-358TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT. 2017 - 2021 OROMAPAS

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Teraldo Gomez

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *AMATLAN DE CAÑAS* EN LA LOCALIDAD DE *SAN VALENTIN*.

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **BUCERIAS,** MUNICIPIO DE **BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT** SIENDO LAS 13:40 HORAS DEL DIA 16 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P141-358TI DE 250 PSI PARA 17 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 1/4", CON GASTO DE 0.58 GPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P141-358TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE COMPOSTELA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

OROMAPAS
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS.

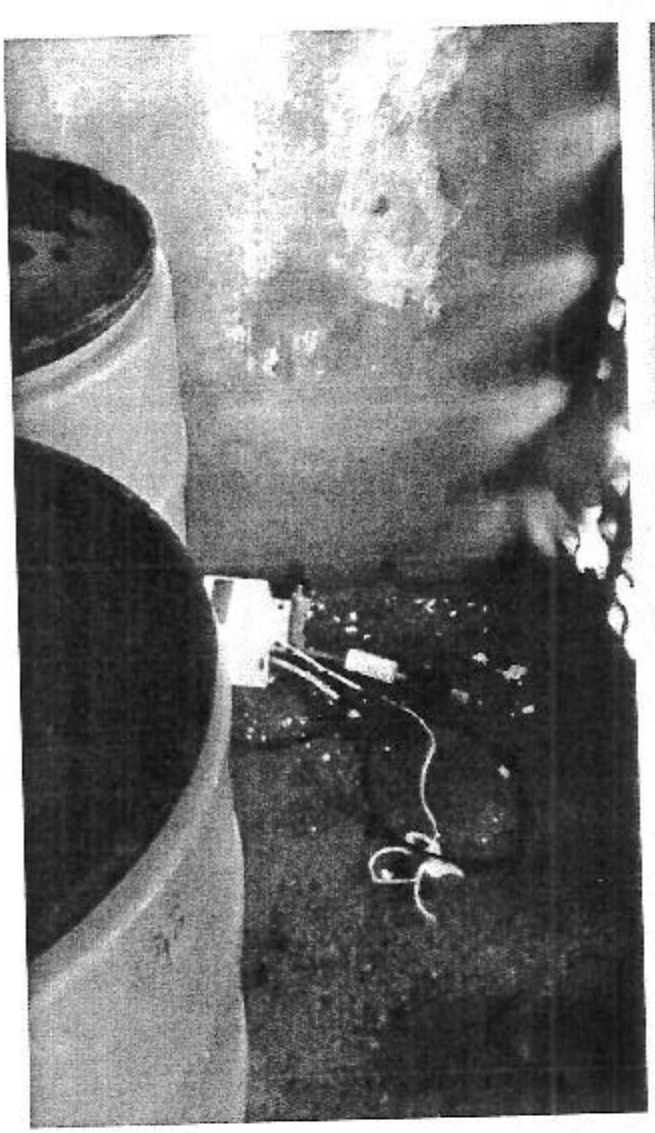

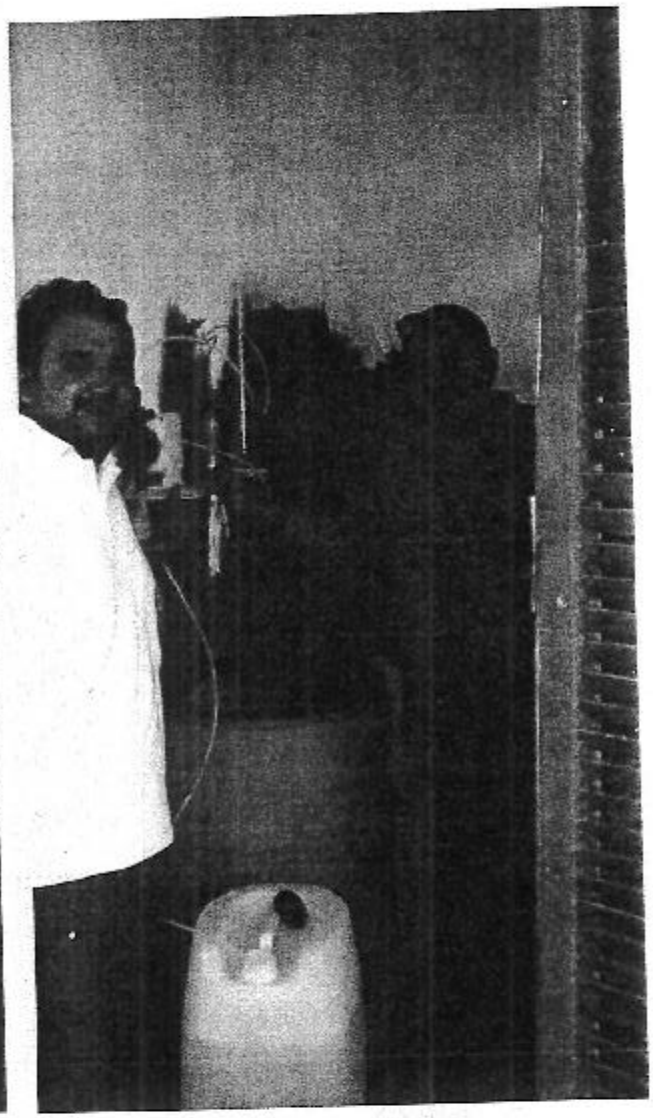

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **HIGUERA BLANCA**, MUNICIPIO DE **BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT**; SIENDO LAS 9:20 HORAS DEL DIA 16 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

OROMAPAS
BAHIA DE BANDERAS 2017 - 2021
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA BLANCA.

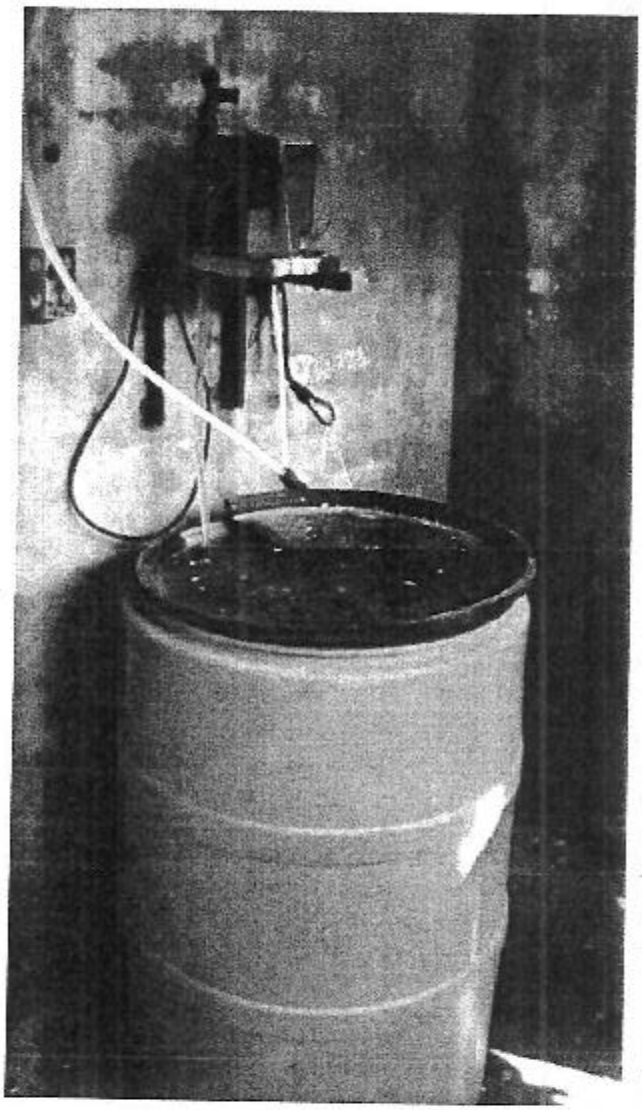

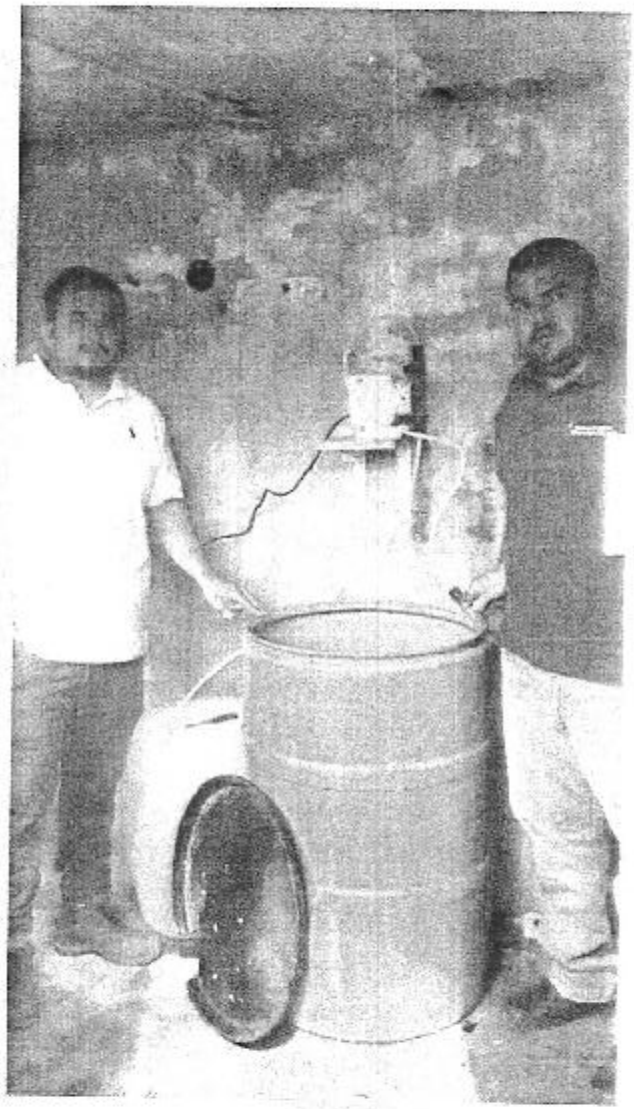

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **JARRETADERAS**, MUNICIPIO DE **BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT**; SIENDO LAS 10:35 HORAS DEL DIA 16 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

OROMAPAS
BAHIA DE BANDERAS 2017 - 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS
NAYARIT

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS EN LA LOCALIDAD DE JARRETADERAS.

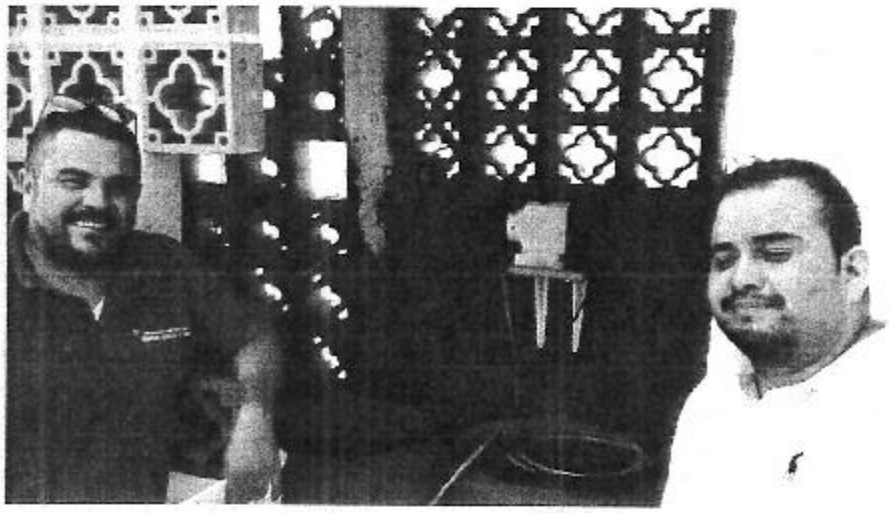

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194
Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **VALLE DE BANDERAS (POZO 2)**, MUNICIPIO DE **BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT**; SIENDO LAS 11:50 HORAS DEL DIA 16 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS 2017 - 2021
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS *(POZO 2)*.

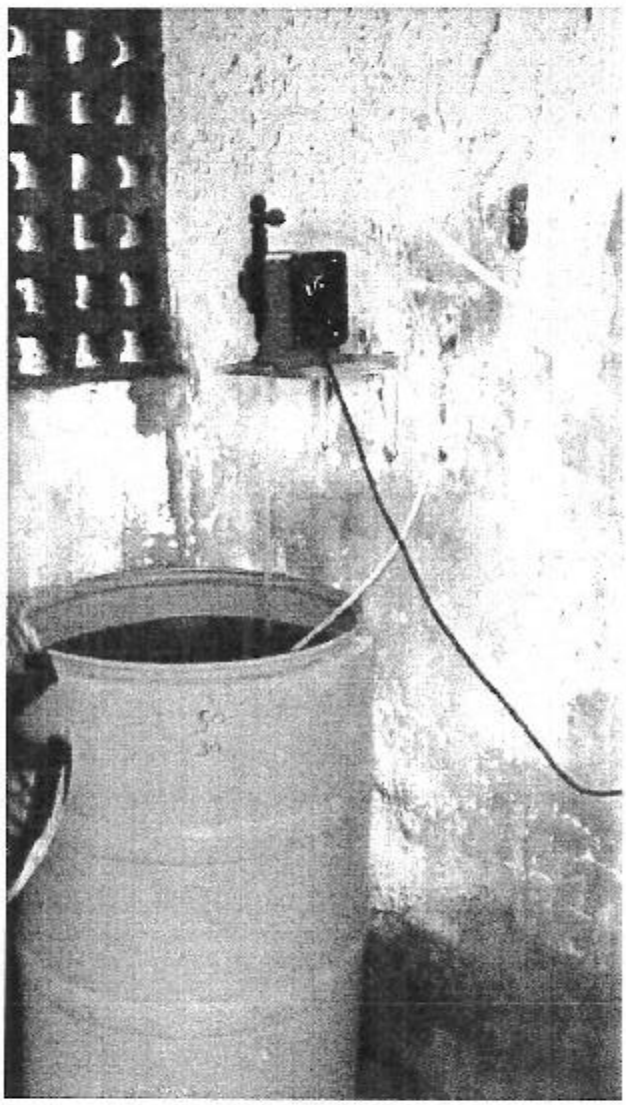

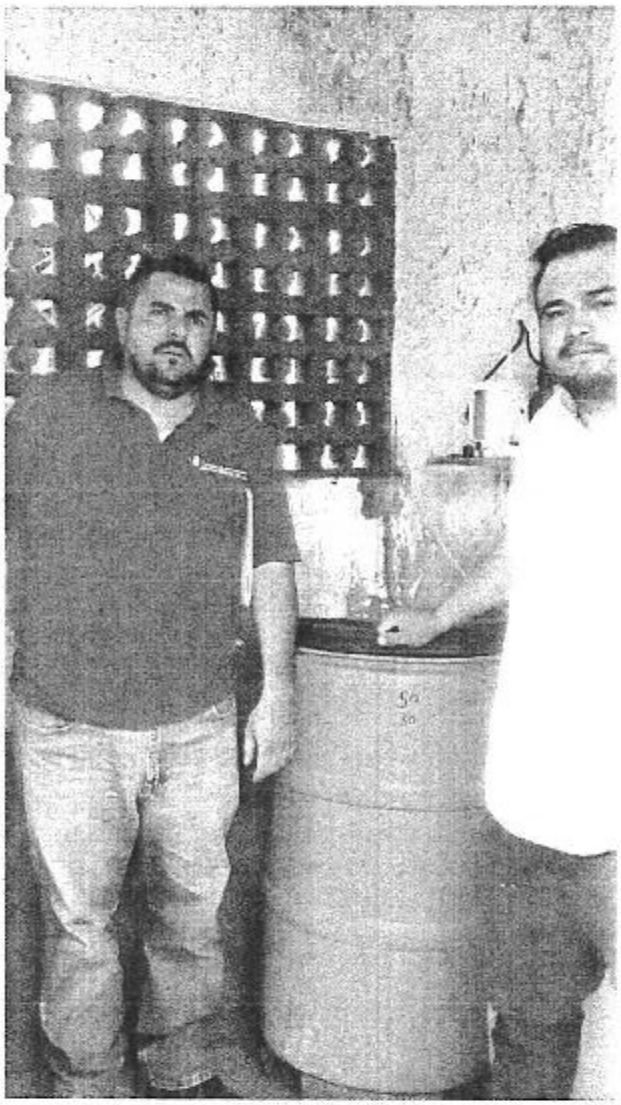

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **EL CAPOMO,** MUNICIPIO DE **COMPOSTELA, NAYARIT**; SIENDO LAS 10:35 HORAS DEL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE COMPOSTELA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

GUSTAVO RODRIGUEZ CARRILLO
DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait
C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO.

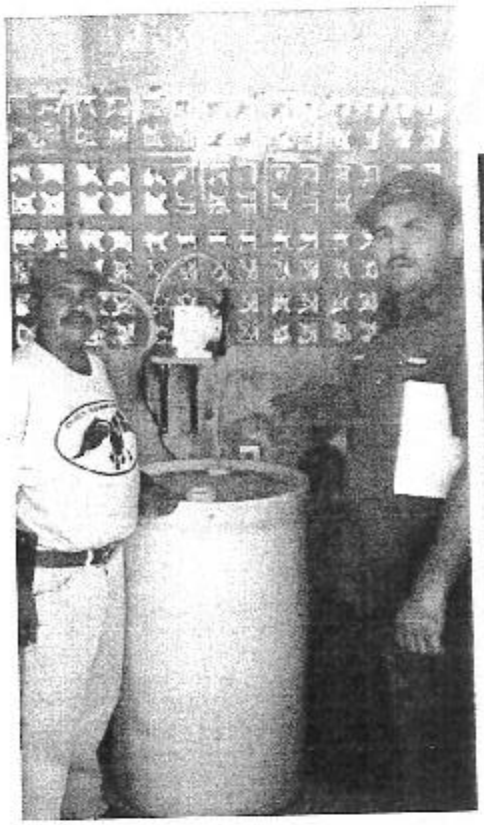

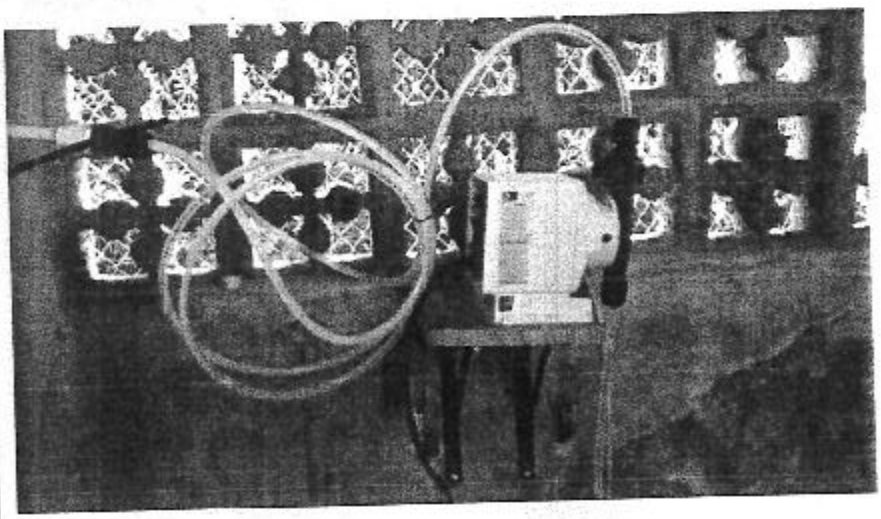

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194
Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **COMPOSTELA (POZO SANTA ANA)**, MUNICIPIO DE **COMPOSTELA, NAYARIT**; SIENDO LAS 9:15 HORAS DEL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE COMPOSTELA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

GUSTAVO RODRIGUEZ SIMPAD

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *COMPOSTELA* EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA (POZO SANTA ANA).

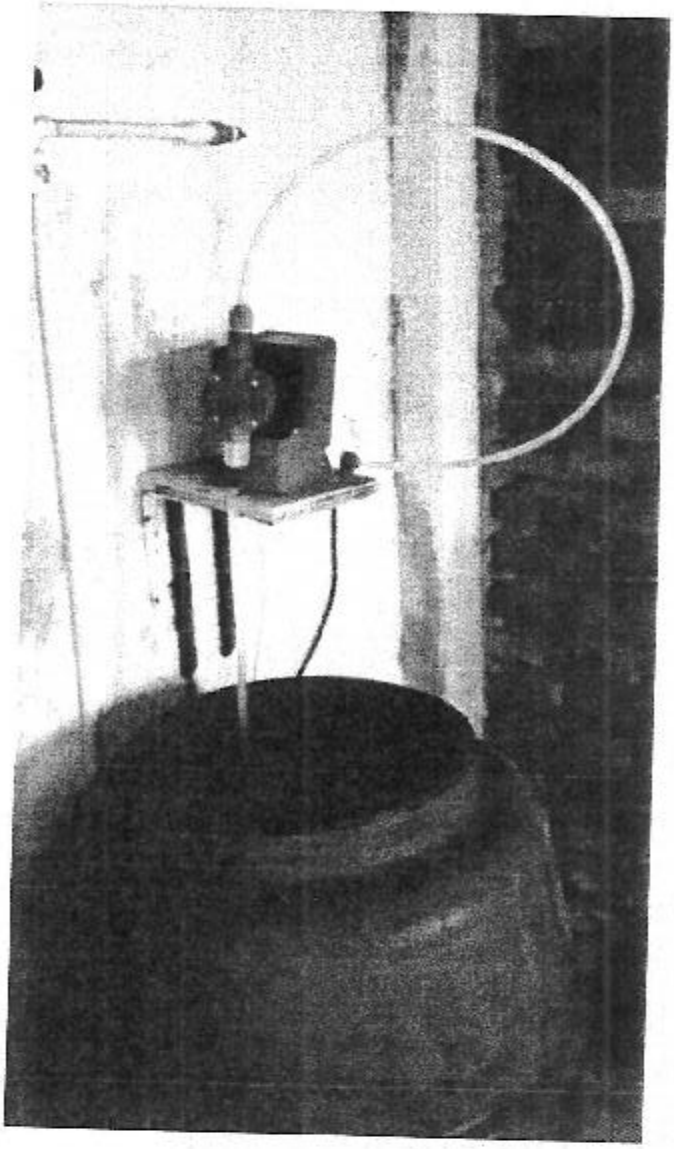

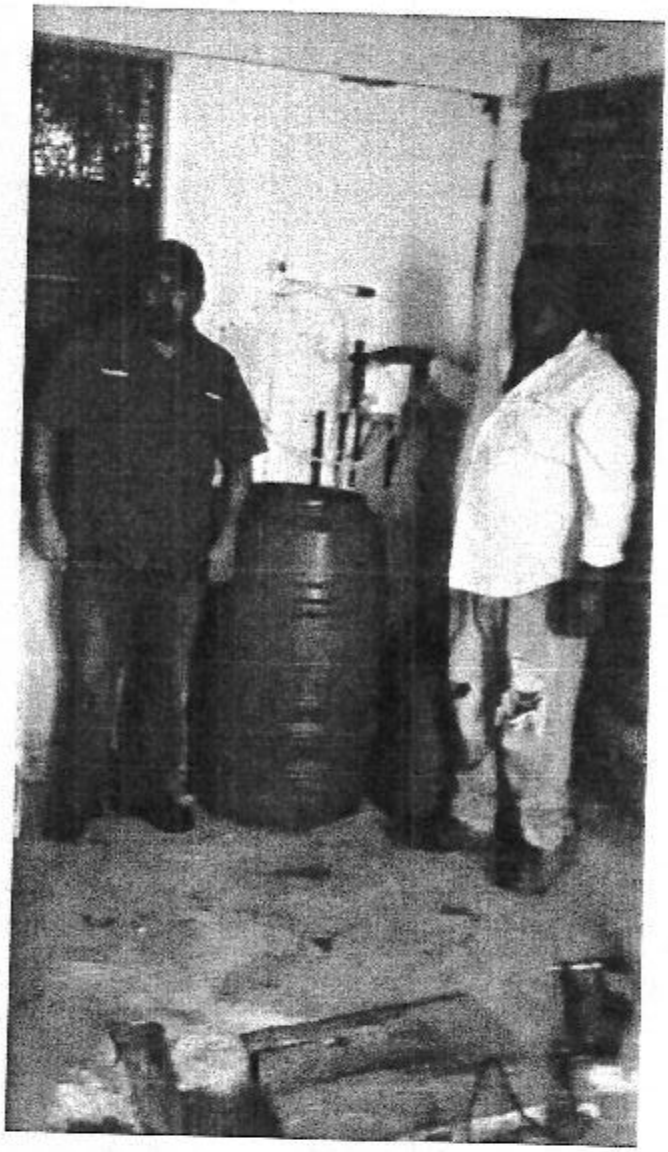

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **LA PEÑITA DE JALTEMBA (POZO JOSE VALLE)** MUNICIPIO DE **COMPOSTELA, NAYARIT** SIENDO LAS 11:33 HORAS DEL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P141-358TI DE 250 PSI PARA 17 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 1/4", CON GASTO DE 0.58 GPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P141-358TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE COMPOSTELA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

GUSTAVO RODRIGUEZ GARCIA

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA.

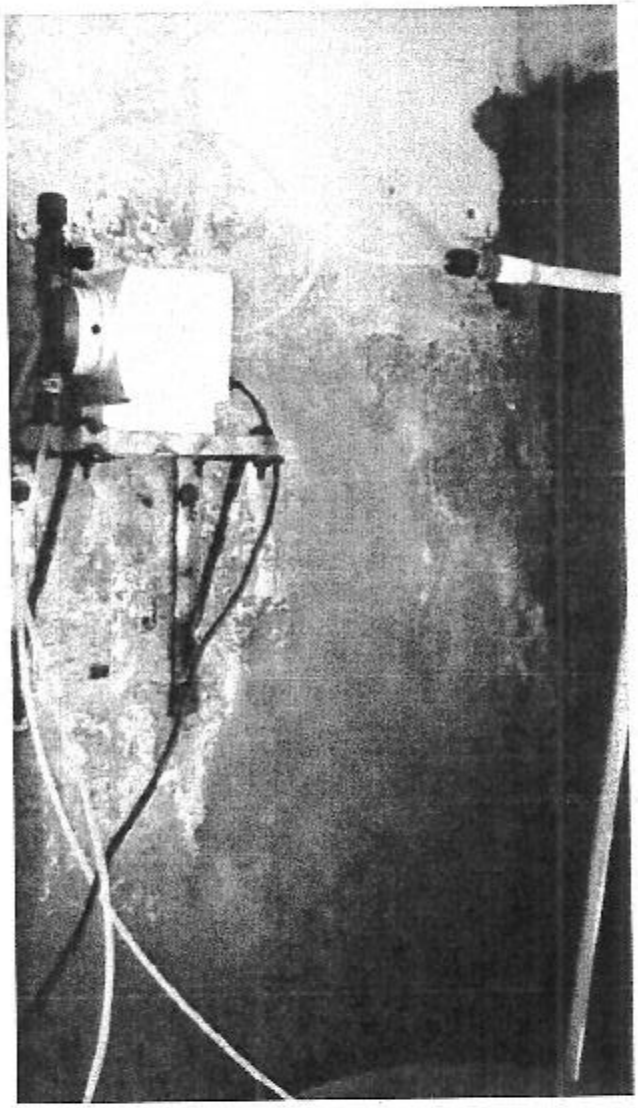

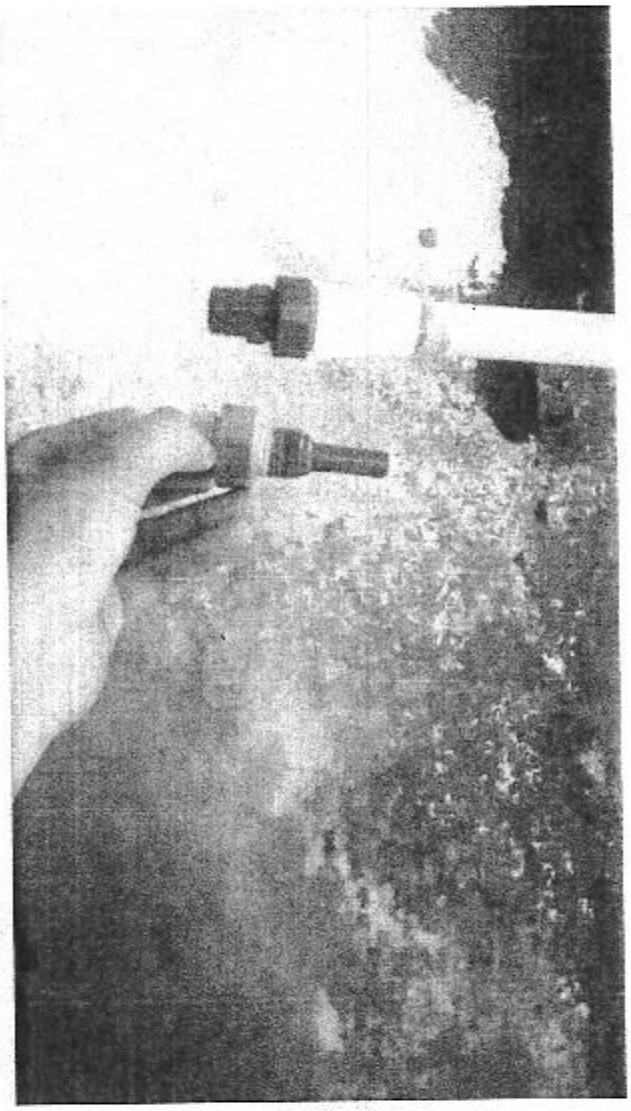

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **PASO DE LAS PALMAS**, MUNICIPIO DE **COMPOSTELA, NAYARIT**; SIENDO LAS 12.48 HORAS DEL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE COMPOSTELA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

GUSTAVO RUBIO GUERRERO

SIAPA
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE PASO DE LAS PALMAS.

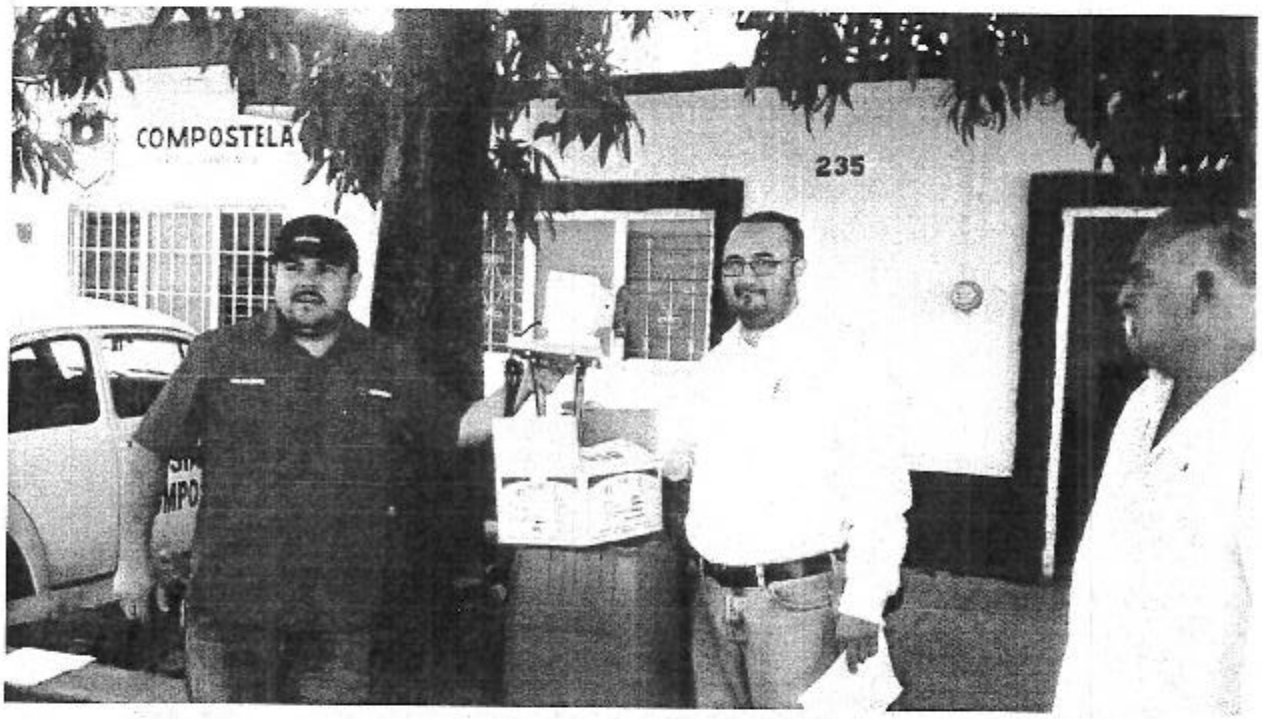

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE **JESUS MARIA (GALERIA EL PUENTE)**, MUNICIPIO DE **DEL NAYAR** , **NAYARIT** SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 09 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P141-358TI DE 250 PSI PARA 17 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 1/4", CON GASTO DE 0.58 GPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P141-358TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DEL NAYAR, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DF LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

ORO MAPAS Del Nayar

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

GOBIERNO MUNICIPAL DEL NAYAR 2018-2021

Hugo Zeferino

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194
Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DEL NAYAR EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA (GALERIA EL PUNTE).

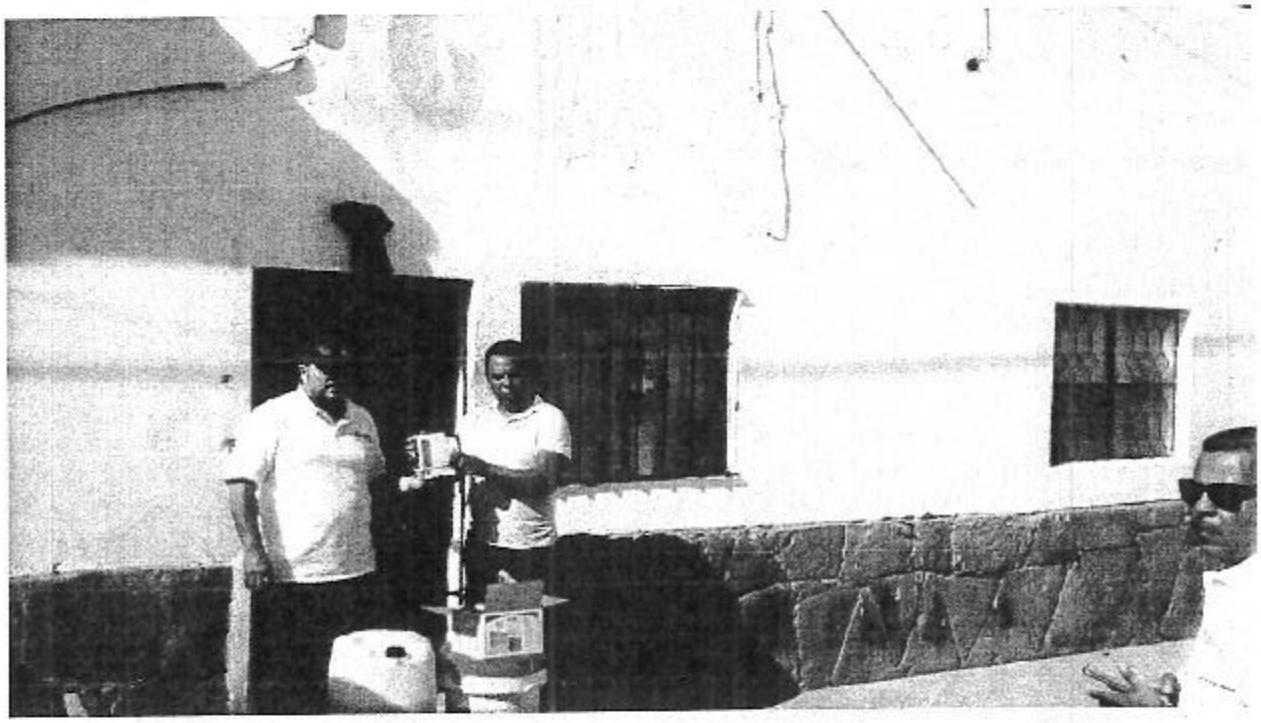

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **SAN FRANCISCO,** MUNICIPIO DE **EL NAYAR, NAYARIT** SIENDO LAS 12:37 HORAS DEL DIA 09 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE CLORO SOLIDO, MCA. RAINBOW TIPO RUSTICO MODELO 320 DE 4.5 KG. CAPACIDAD. INCLUYE 22.5 KGS. DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 % EN PASTILLAS DE 7 GRS. INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

EL DOSIFICADOR DE CLORO, TIPO RUSTICO MODELO 320.- QUEDO INSTALADO CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DEL NAYAR, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

ORO MAPAS Del Nayar

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Hugo Heriberto P. 2021

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DEL NAYAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO.

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194
Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN PEYOTAN**, MUNICIPIO DE **EL NAYAR, NAYARIT** SIENDO LAS 10:53 HORAS DEL DIA 09 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE CLORO SOLIDO, MCA. RAINBOW TIPO RUSTICO MODELO 320 DE 4.5 KG. CAPACIDAD, INCLUYE 22.5 KGS. DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 % EN PASTILLAS DE 7 GRS. INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

EL DOSIFICADOR DE CLORO, TIPO RUSTICO MODELO 320.- QUEDO INSTALADO CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DEL NAYAR, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Hugo Valerino P.
DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait
C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DEL NAYAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN.

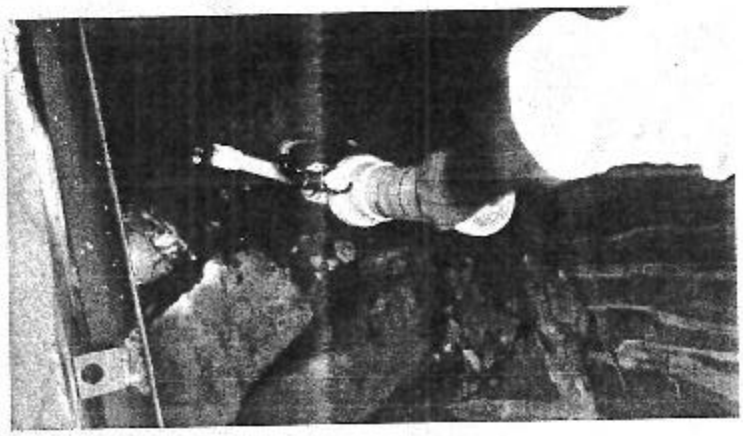

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **MESA DEL NAYAR,** MUNICIPIO DE **EL NAYAR, NAYARIT** SIENDO LAS 9:15 HORAS DEL DIA 09 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE CLORO SOLIDO, MCA. RAINBOW TIPO RUSTICO MODELO 320 DE 4.5 KG. CAPACIDAD, INCLUYE 22.5 KGS. DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 % EN PASTILLAS DE 7 GRS. INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

EL DOSIFICADOR DE CLORO, TIPO RUSTICO MODELO 320.- QUEDO INSTALADO CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DEL NAYAR, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

ORO MAPAS Del Nayar

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Hugo Zeferino P.
DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait
C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DEL NAYAR EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR.

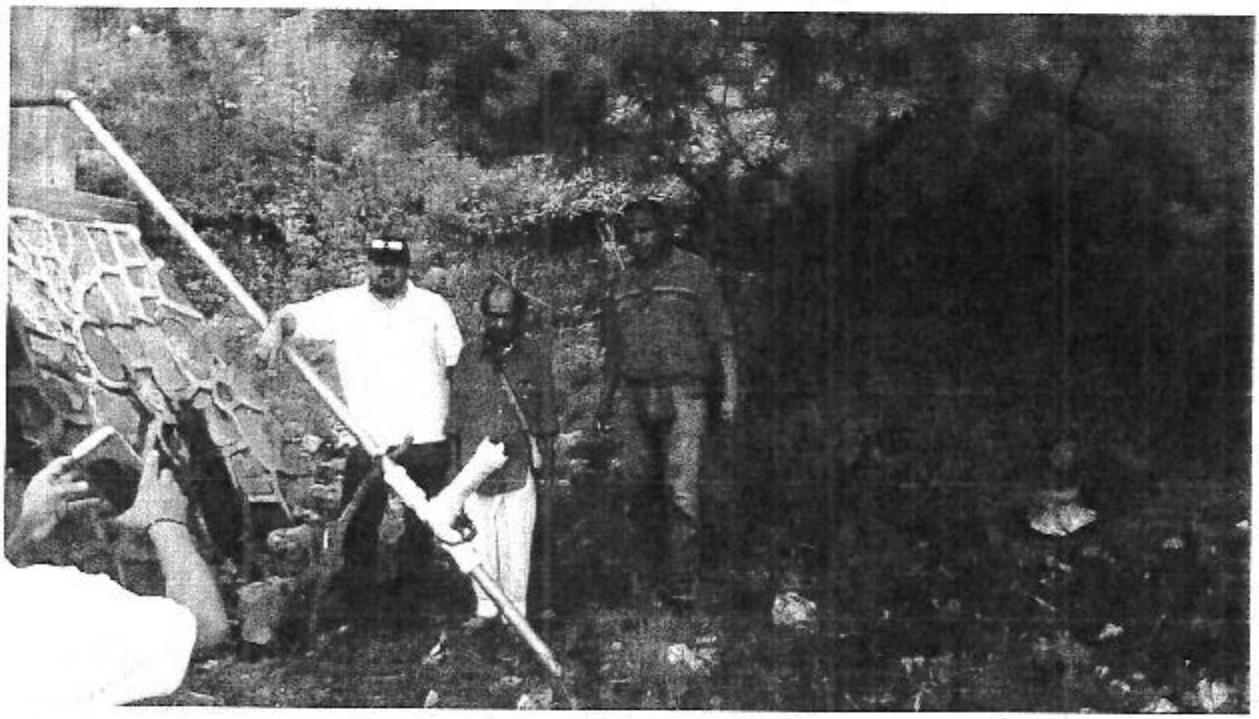

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **SAN PABLO,** MUNICIPIO DE **EL NAYAR, NAYARIT** SIENDO LAS 9:50 HORAS DEL DIA 09 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE CLORO SOLIDO, MCA. RAINBOW TIPO RUSTICO MODELO 320 DE 4.5 KG. CAPACIDAD, INCLUYE 22.5 KGS. DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 % EN PASTILLAS DE 7 GRS. INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

EL DOSIFICADOR DE CLORO, TIPO RUSTICO MODELO 320.- QUEDO INSTALADO CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DEL NAYAR, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

ORO MAPAS Del Nayar

GOBIERNO MUNICIPAL EL NAYAR 2017-2021

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Hugo Guillermo Ramirez

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DEL NAYAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO.

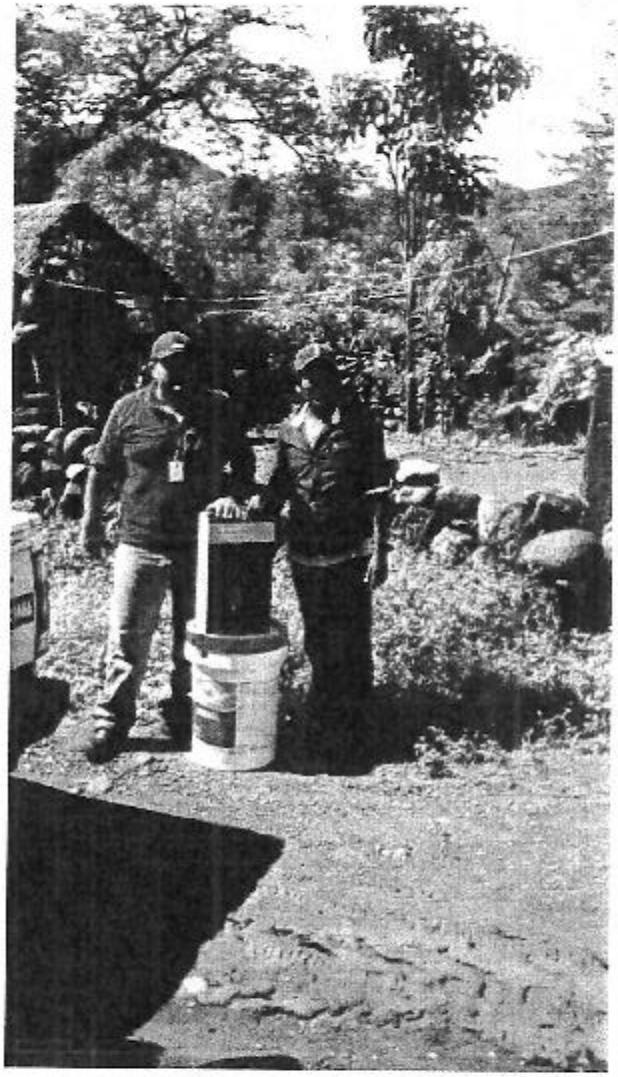

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **LA ESTANCIA,** MUNICIPIO DE **HUAJICORI, NAYARIT**; SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DIA 24 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE HUAJICORI, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Gerbacio Mindoza
Gerbacio Mindoza

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUAJICORI, NAYARIT PERIODO 2017-2021 OROMAPAS

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *HUAJICORI* EN LA LOCALIDAD DE *LA ESTANCIA*.

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **MINERAL DE CUCHARAS**, MUNICIPIO DE **HUAJICORI, NAYARIT**; SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA 24 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE HUAJICORI, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Carbajo minor

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUAJICORI, NAYARIT PERIODO 2017-2021 OROMAPAS

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *HUAJICORI* EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE CUCHARAS.

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **QUIVIQUINTA,** MUNICIPIO DE **HUAJICORI, NAYARIT**; SIENDO LAS 11:59 HORAS DEL DIA 24 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE HUAJICORI, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Carbacio Minv...
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUAJICORI, NAYARIT PERIODO 2017-2021 OROMAPAS

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *HUAJICORI* EN LA LOCALIDAD DE *QUIVIQUINTA.*

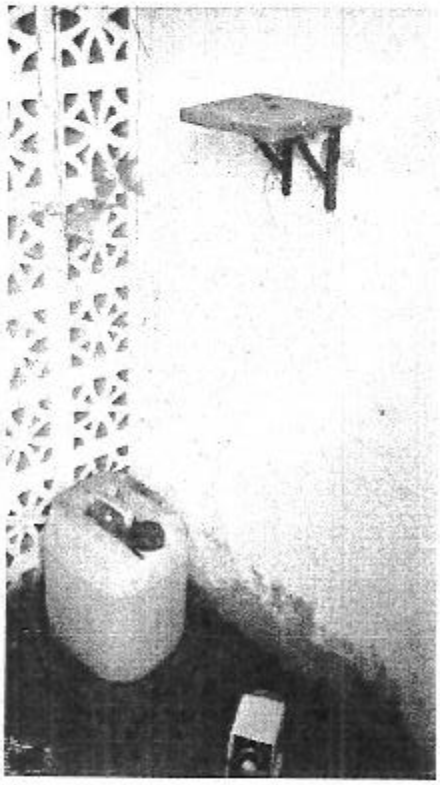

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **EL TERRERO**, MUNICIPIO DE **IXTLAN DEL RIO, NAYARIT**; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.

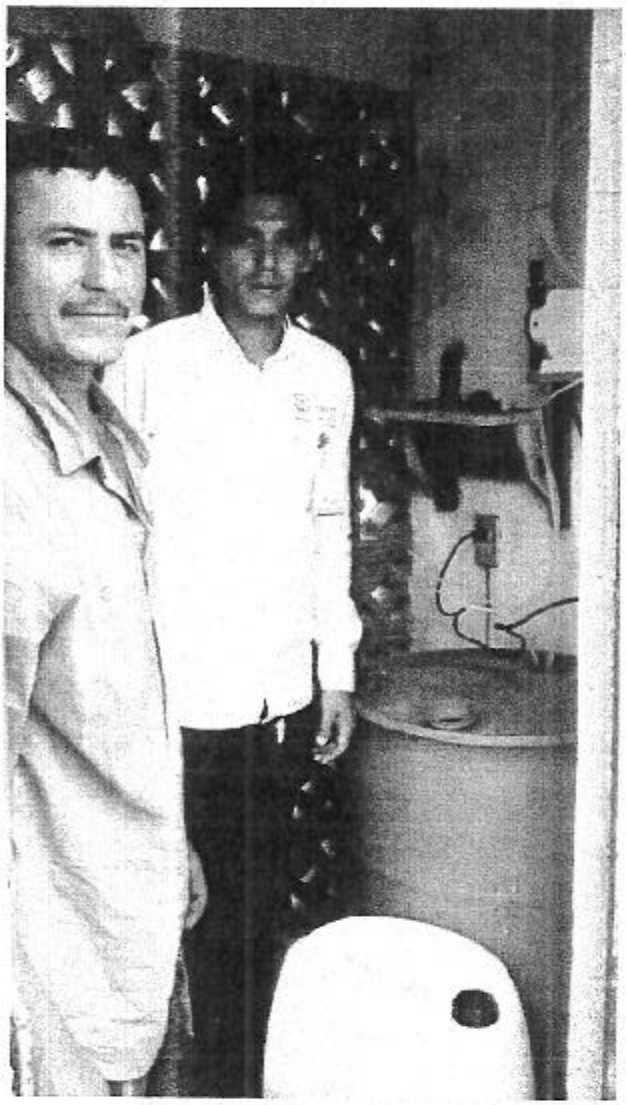

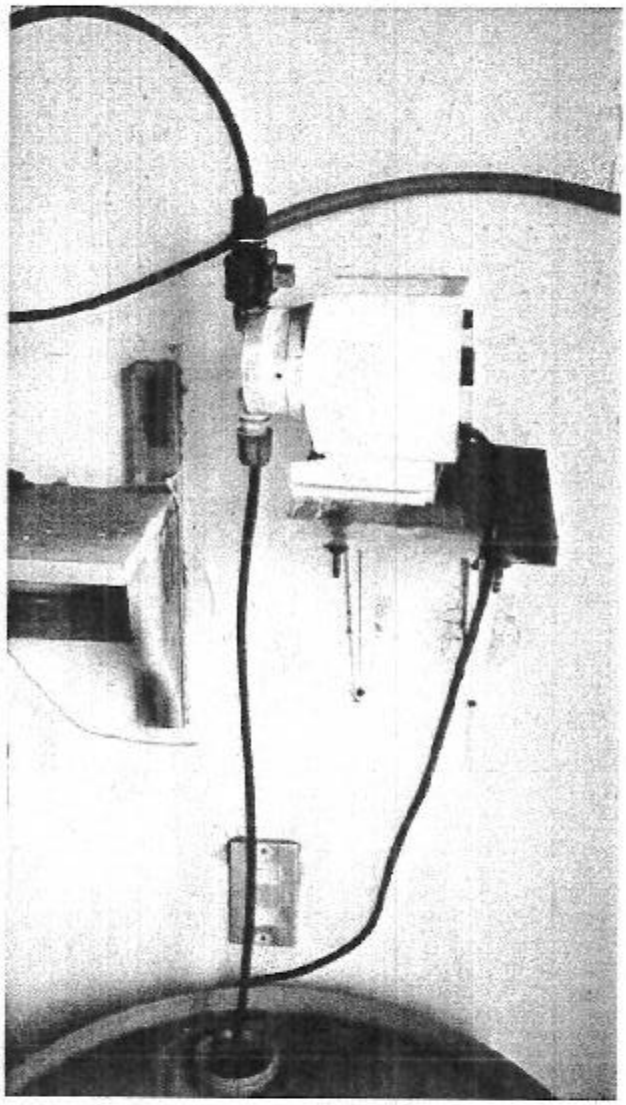

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **ROSA BLANCA**, MUNICIPIO DE **JALA, NAYARIT**; SIENDO LAS 13:15 HORAS DEL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE JALA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Dr. Rafael Angel Veiroz Leo.
DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2017 2021 SIAPA JALA, NAYARIT.

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait
C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *JALA* EN LA LOCALIDAD DE *ROSA BLANCA*.

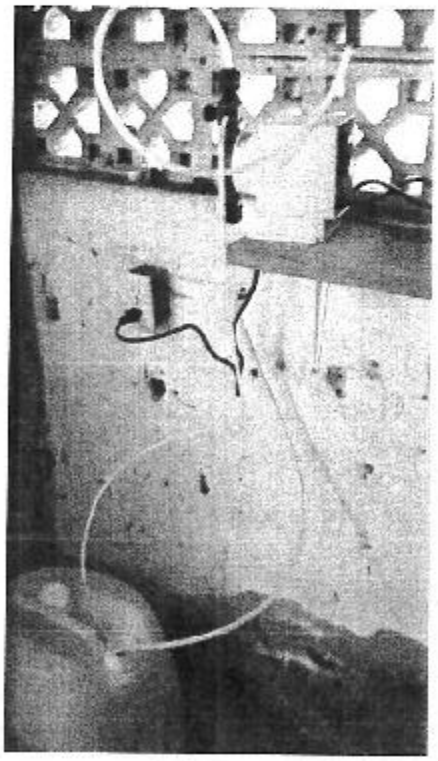

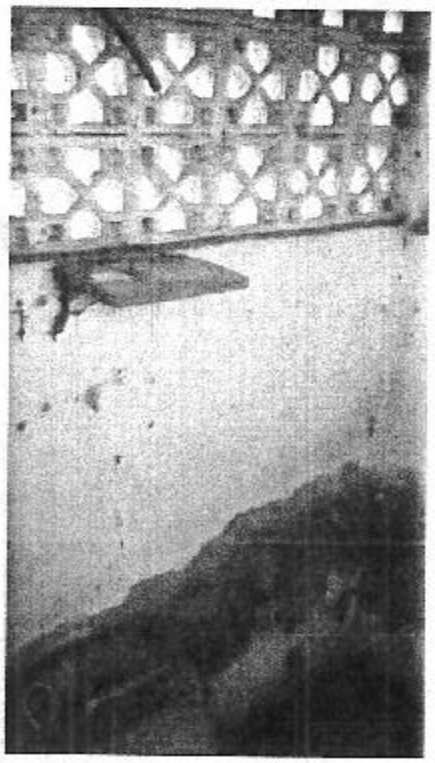

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **JOMULCO**, MUNICIPIO DE **JALA, NAYARIT** SIENDO LAS 10:50 HORAS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P141-358TI DE 250 PSI PARA 17 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 1/4", CON GASTO DE 0.58 GPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P141-358TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE JALA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Dr. Rafael Angel [illegible]
DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2017 2021 SIAPA JALA, NAYARIT

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait
C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *JALA* EN LA LOCALIDAD DE *JOMULCO*.

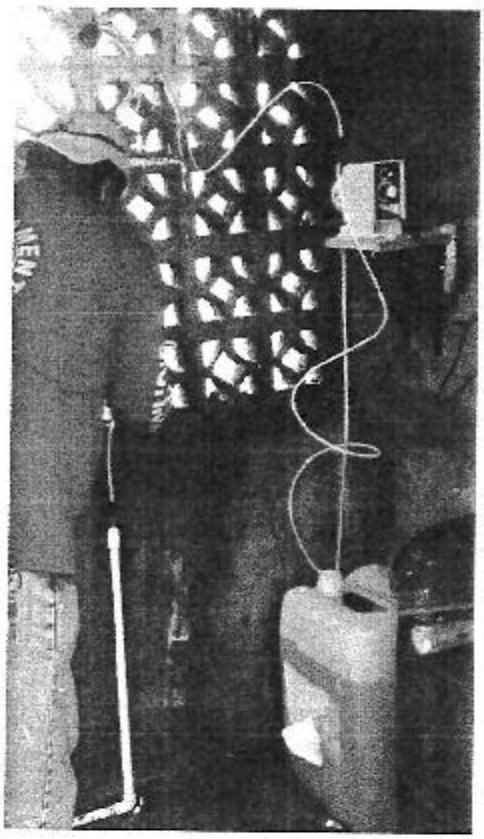

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA),** MUNICIPIO DE **JALA, NAYARIT**; SIENDO LAS 11:54 HORAS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE JALA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194
Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: **hidrotecdenayarit@gmail.com**

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *JALA* EN LA LOCALIDAD DE *FRANCISCO I. MADERO*.

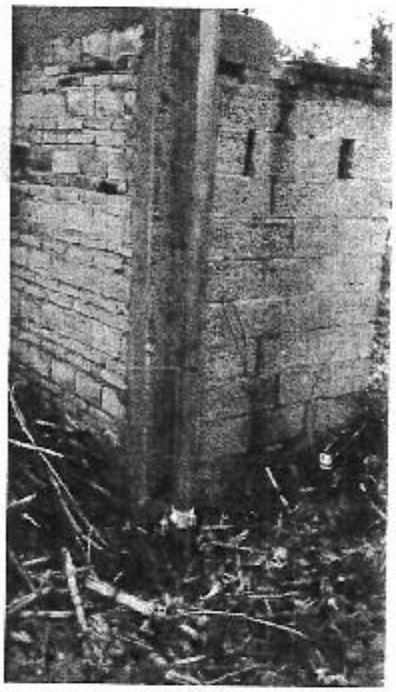

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194
Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **LA YESCA,** MUNICIPIO DE **LA YESCA, NAYARIT** SIENDO LAS 12:50 HORAS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE CLORO SOLIDO, MCA. RAINBOW TIPO RUSTICO MODELO 320 DE 4.5 KG. CAPACIDAD, INCLUYE 22.5 KGS. DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 % EN PASTILLAS DE 7 GRS. INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

EL DOSIFICADOR DE CLORO, TIPO RUSTICO MODELO 320.- QUEDO INSTALADO CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE LA YESCA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Rosendo Silva de la Peña

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

OROMAPAS
LA YESCA 2017-2021
H. XXII AYUNTAMIENTO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE LA YESCA EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA.

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **APOZOLCO,** MUNICIPIO DE **LA YESCA, NAYARIT** SIENDO LAS 16:31 HORAS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE CLORO SOLIDO, MCA. RAINBOW TIPO RUSTICO MODELO 320 DE 4.5 KG. CAPACIDAD, INCLUYE 22.5 KGS. DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 % EN PASTILLAS DE 7 GRS. INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

EL DOSIFICADOR DE CLORO, TIPO RUSTICO MODELO 320.- QUEDO INSTALADO CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE LA YESCA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Rosendo Silva de la Peña
DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

OROMAPAS
LA YESCA 2017-2021
H. XXX AYUNTAMIENTO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait
C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE LA YESCA EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO.

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194
Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **LA MANGA,** MUNICIPIO DE **LA YESCA, NAYARIT** SIENDO LAS 11:20 HORAS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE CLORO SOLIDO, MCA. RAINBOW TIPO RUSTICO MODELO 320 DE 4.5 KG. CAPACIDAD, INCLUYE 22.5 KGS. DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 % EN PASTILLAS DE 7 GRS. INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

EL DOSIFICADOR DE CLORO, TIPO RUSTICO MODELO 320.- QUEDO INSTALADO CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE LA YESCA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Rosendo Silva de la Peña
DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

OROMAPAS
LA YESCA 2017-2021
H. XXXI AYUNTAMIENTO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait
C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE LA YESCA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA.

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **PUENTE DE CAMOTLAN**, MUNICIPIO DE **LA YESCA, NAYARIT**; SIENDO LAS 10:05 HORAS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE LA YESCA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

OROMAPAS
LA YESCA 2017-2021
H. XXII AYUNTAMIENTO

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE LA YESCA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN (POZO 1).

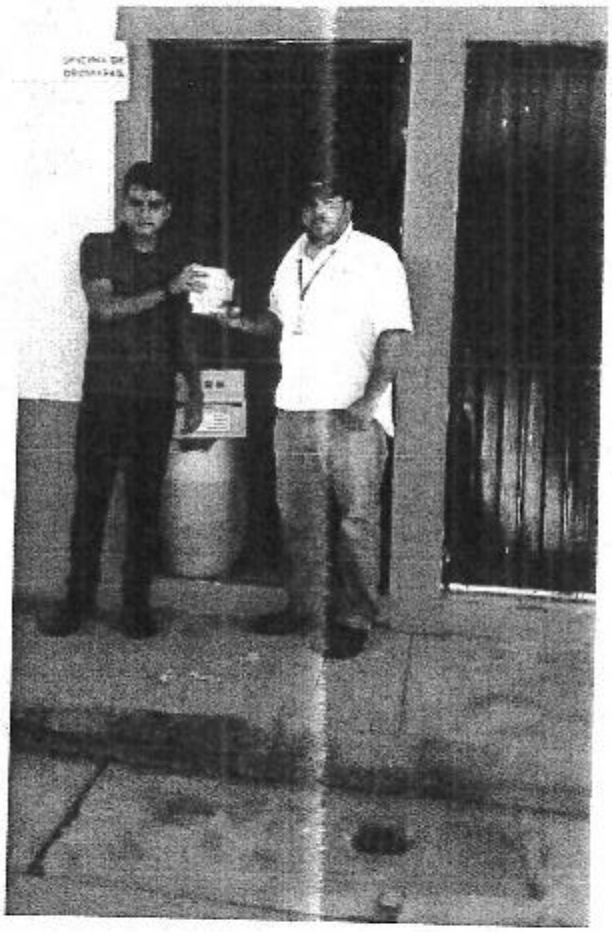

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194
Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdonayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **LLANO DEL TIGRE**, MUNICIPIO DE **ROSAMORADA. NAYARIT**; SIENDO LAS 14:39 HORAS DEL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE ROSAMORADA. NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Martin Ulises Romero Ramirez
Martin Ulises R.

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2017-2021
OROMAPAS

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *ROSAMORADA* EN LA LOCALIDAD DE *LLANO DEL TIGRE.*

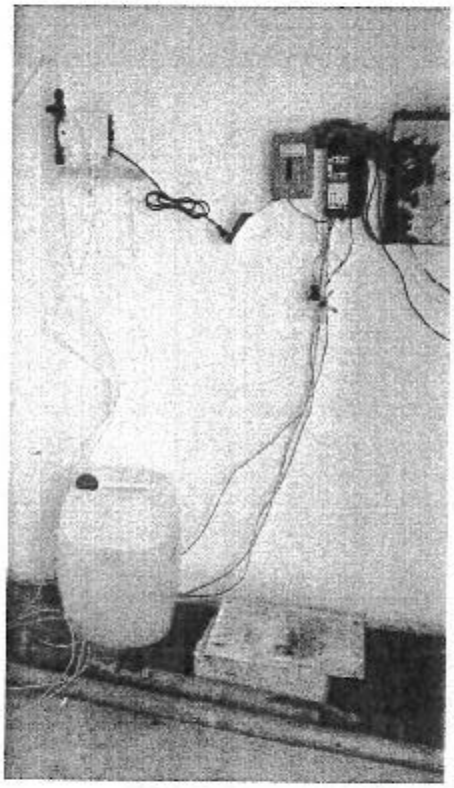

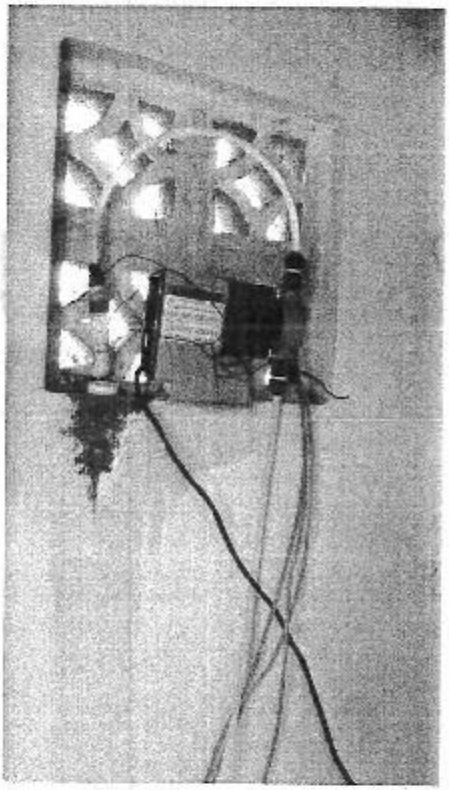

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **COL. 18 DE MARZO**, MUNICIPIO DE **ROSAMORADA. NAYARIT**; SIENDO LAS 12 HORAS DEL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE ROSAMORADA. NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Martin Ulises Romero Ramirez
Martin Ulises R.

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2017-2021
OROMAPAS

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA EN LA LOCALIDAD DE COL. 18 DE MARZO.

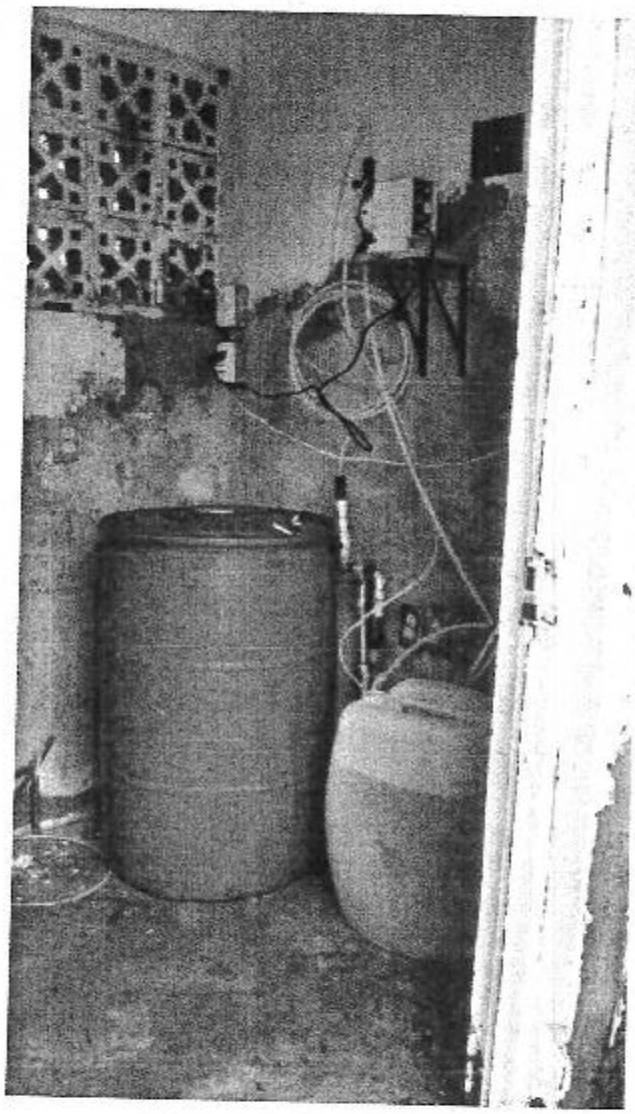

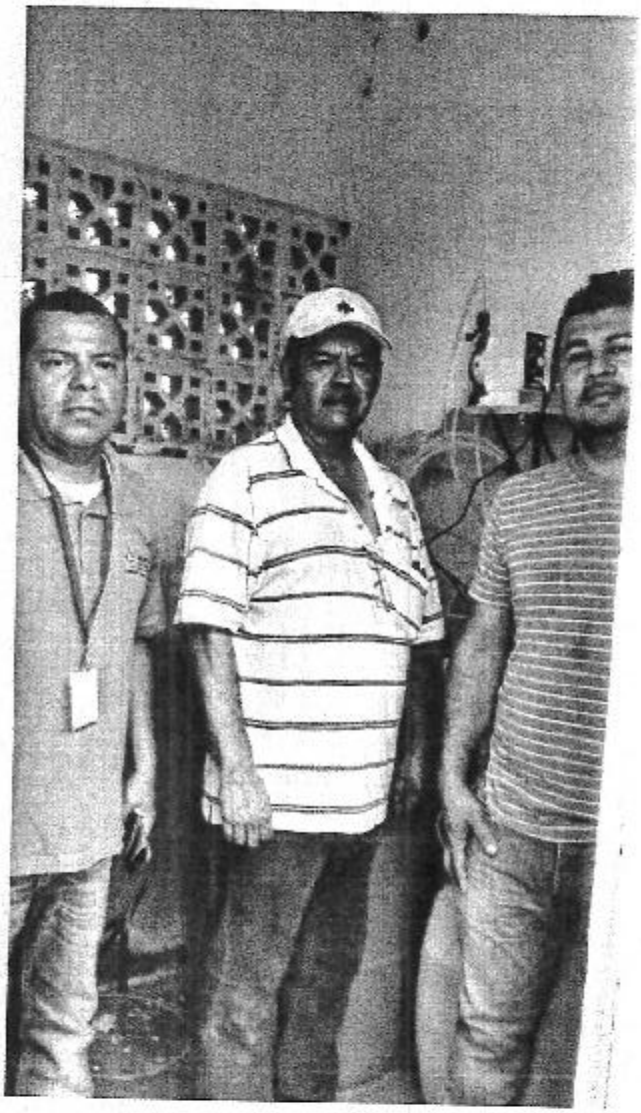

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **SAN VICENTE,** MUNICIPIO DE **ROSAMORADA. NAYARIT**; SIENDO LAS 13:00HORAS DEL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE ROSAMORADA. NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Martin Ulises Romero Ramirez
Martin Ulises

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2017-2021
OROMAPAS

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE.

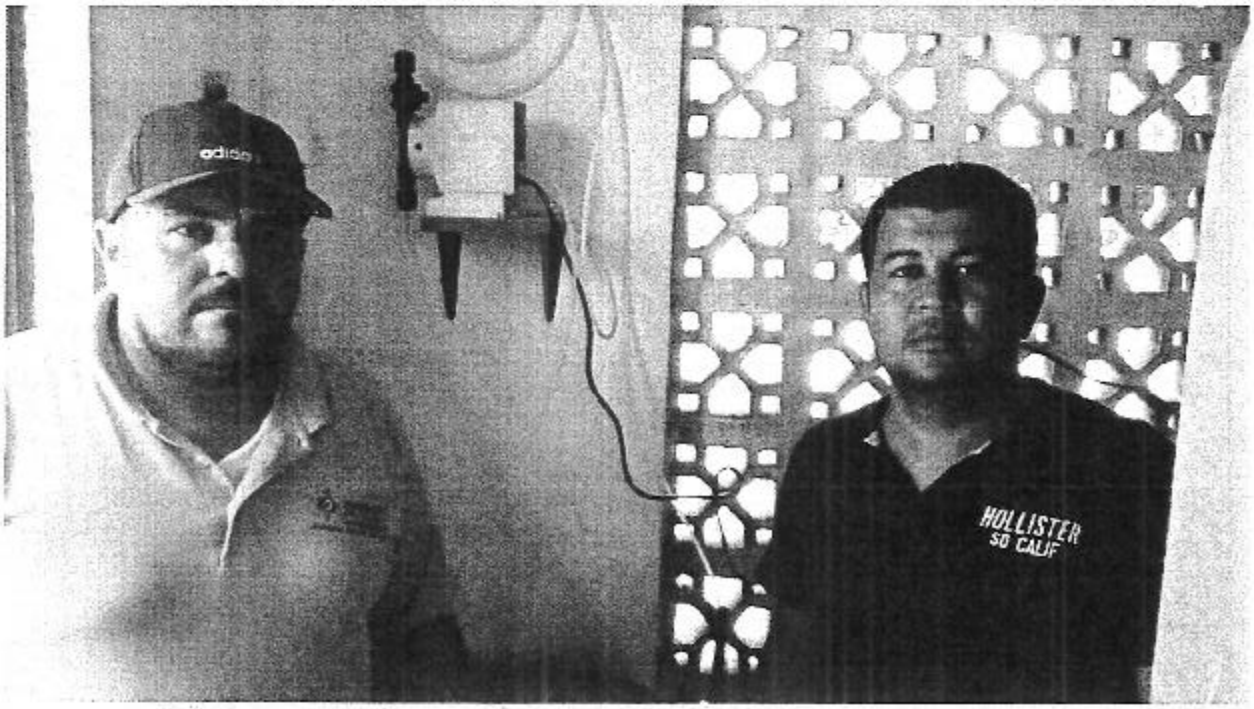

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **LA BOLITA,** MUNICIPIO DE **RUIZ, NAYARIT**; SIENDO LAS 10: 15 HORAS DEL DIA 20 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE RUIZ, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Rogelio Hernandez Hdez.
DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait
C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT. 2017 - 2021
OROMAPAS

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE RUIZ EN LA LOCALIDAD DE LA BOLITA.

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **PUERTA DE PLATANARES** , MUNICIPIO DE **RUIZ, NAYARIT** SIENDO LAS 11:53 HORAS DEL DIA 16 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P141-358TI DE 250 PSI PARA 17 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 1/4", CON GASTO DE 0.58 GPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P141-358TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE RUIZ, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Rigoberto Lajimorez Hdez

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT 2017 - 2021 OROMAPAS

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE RUIZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES.

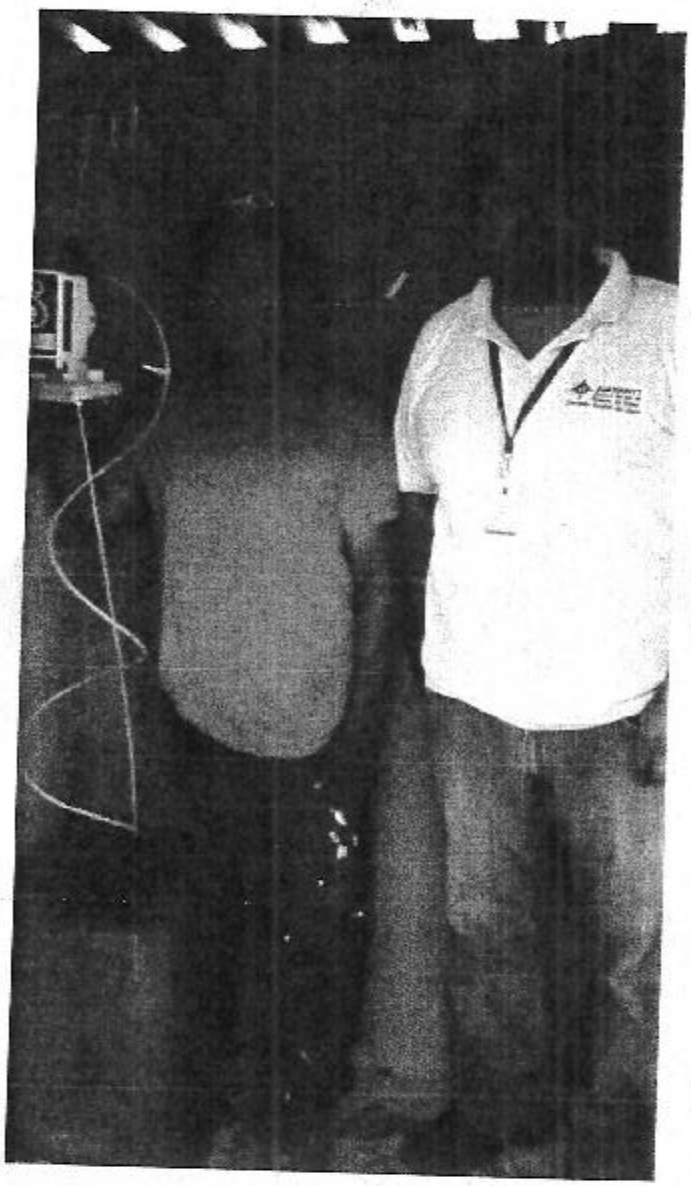

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194
Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **SAN LORENZO,** MUNICIPIO DE **RUIZ, NAYARIT**; SIENDO LAS 12:20 HORAS DEL DIA 20 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE RUIZ, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Rigoberto Jimmez Hdez
DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT. 2017 - 2021
OROMAPAS

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait
C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE RUIZ EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO.

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **LA CHIRIPA** , MUNICIPIO **DE SAN BLAS**; SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA 06 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE SAN BLAS, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Ulisses Tonatiuh Gallardo Cometivo

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS, NAYARIT. 2017 - 2021
OROMAPAS

POR EL CONTRATISTA

Zulema Zarait

C. ZULEMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGA

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS EN LA LOCALIDAD DE LA CHIRIPA

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **EL ESPINO**, MUNICIPIO **DE SAN BLAS**; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 06 DE JULIO DEL ANO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE SAN BLAS, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Ulises Tonatiu

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. XXVII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS, NAYARIT.
2017 - 2021
OROMAPAS

POR EL CONTRATISTA

Zulema Zarait

C. ZULEMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGA

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINO

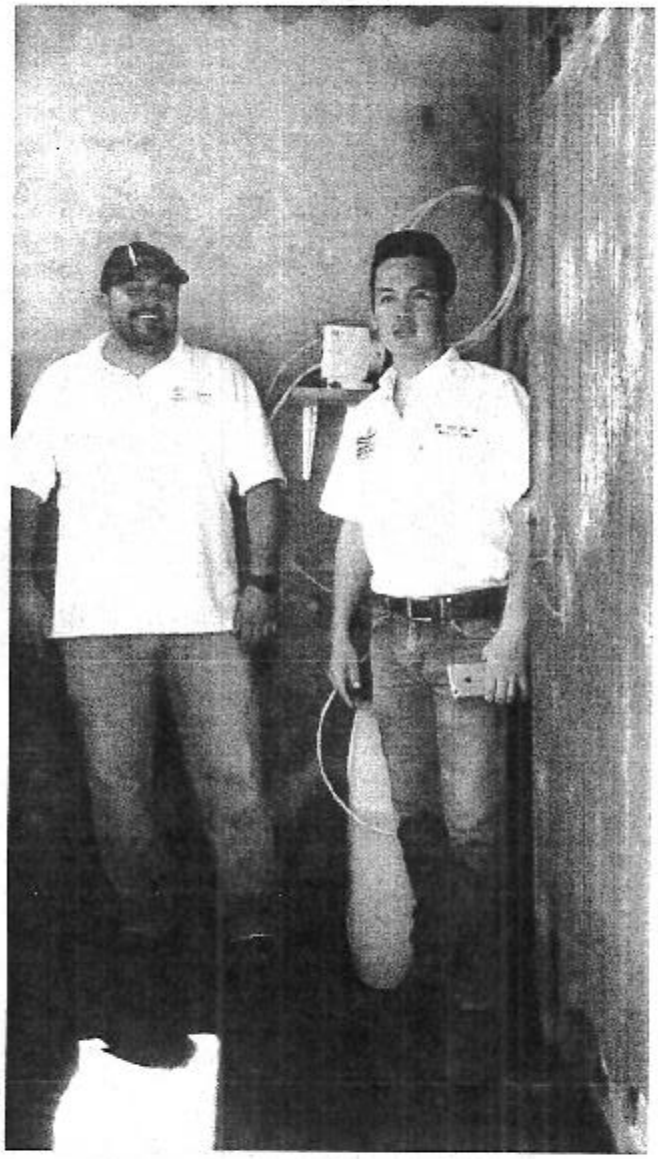

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **HUARISTEMBA** , MUNICIPIO **DE SAN BLAS**; SIENDO LAS 8.40 HORAS DEL DIA 26 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE SAN BLAS, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Ulises Tanati Clara

DIRECTOR DEL ORGANISMO
NOMBRE,FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS, NAYARIT. 2017-2021 OROMAPAS

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGA

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *SAN BLAS* EN LA LOCALIDAD DE *HUARISTEMBA*.

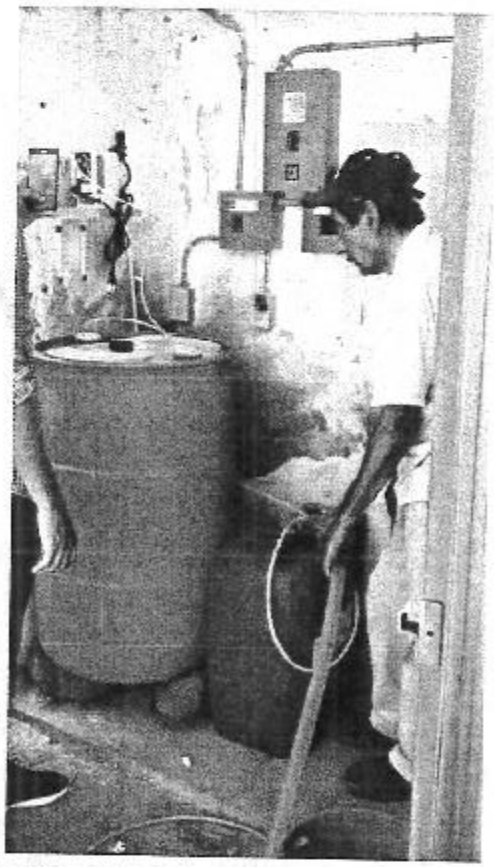

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **JOLOTEMBA**, MUNICIPIO **DE SAN BLAS**; SIENDO LAS 9:33 HORAS DEL DIA 06 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE SAN BLAS, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Ulisses Ignacio Figueroa

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE,FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS, NAYARIT. 2017 - 2021
OROMAPAS

POR EL CONTRATISTA

Zulema Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGA

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *SAN BLAS* EN LA LOCALIDAD DE *JOLOTEMBA*.

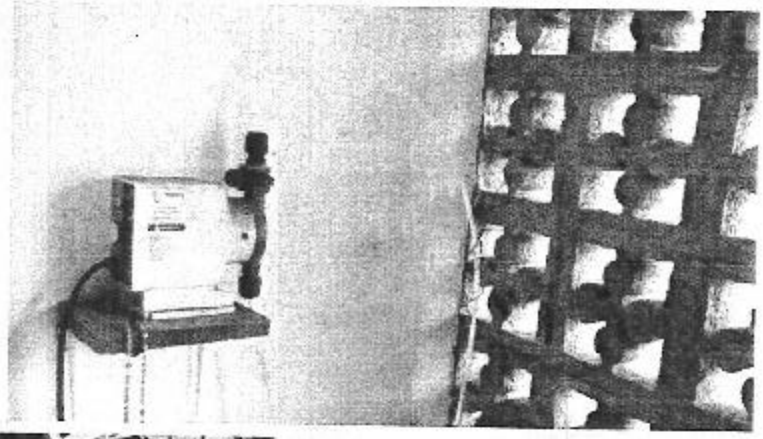

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Topic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **LAS GUASIMAS,** MUNICIPIO DE **SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT**; SIENDO LAS 11:02 HORAS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Luis Antonio [illegible]

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.
2017 - 2021
OROMAPAS

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS.

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **TEPELTITIC,** MUNICIPIO DE **SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT**; SIENDO LAS 9:30 HORAS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Luis Antonio Montes Valdivia

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. 2017 - 2021 OROMAPAS

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS EN LA LOCALIDAD DE TEPELTITIC.

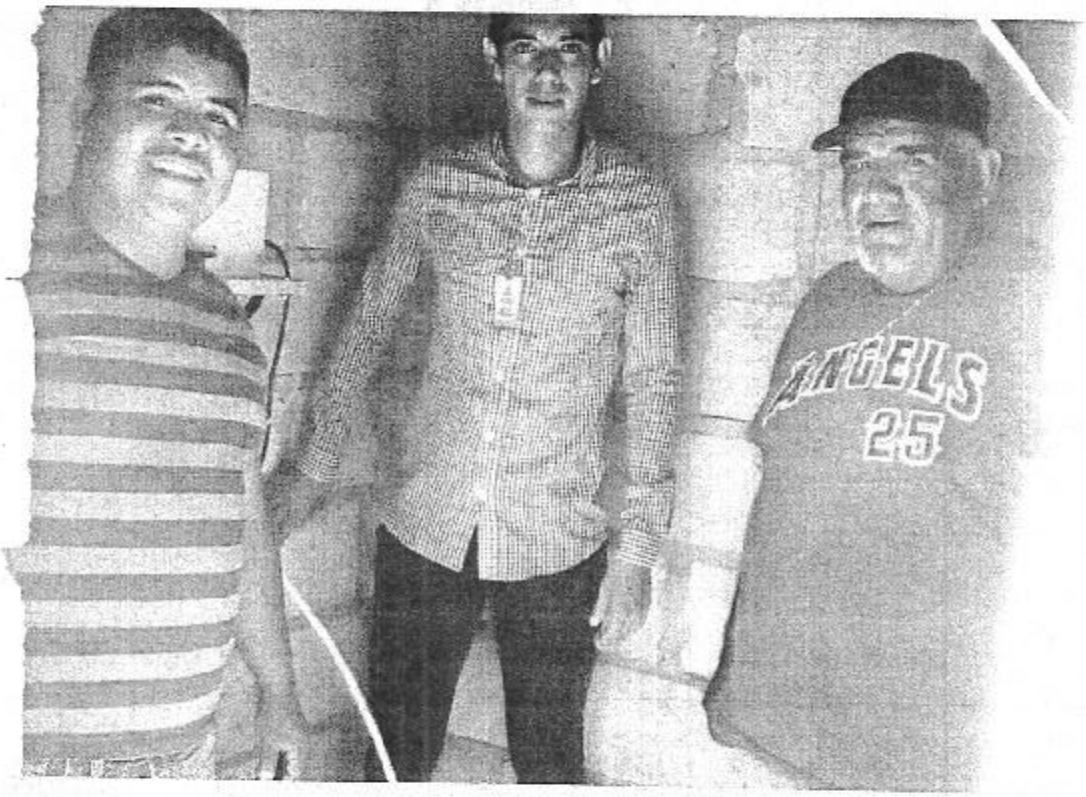

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194
Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **SAN LEONEL,** MUNICIPIO DE **SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT**; SIENDO LAS 9:30 HORAS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

OROMAPAS
Nicolás Bravo No.2
Colonia Centro
Santa María del Oro, Nay.

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *SANTA MARIA DEL ORO* EN LA LOCALIDAD DE *SAN LEONEL*.

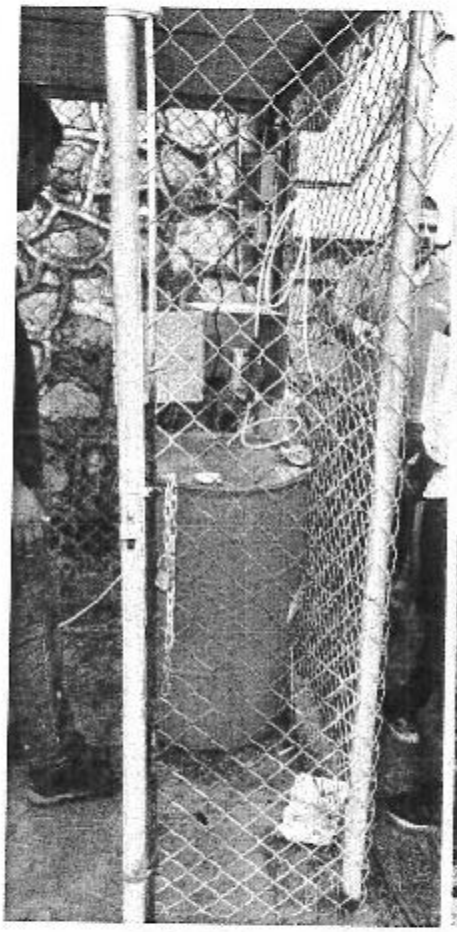

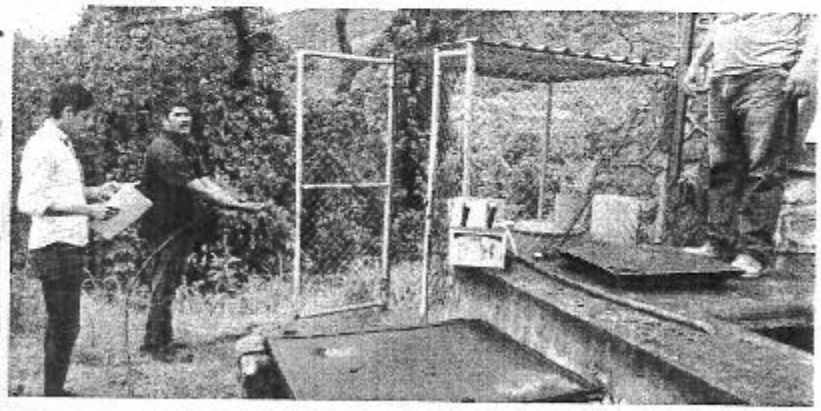

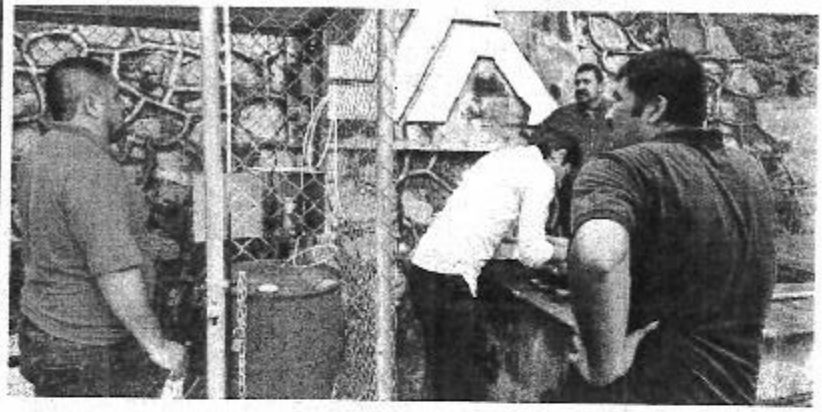

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194
Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **COFRADIA DE ACUITAPILCO,** MUNICIPIO DE **SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT**; SIENDO LAS 12:20 HORAS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

OROMAPA
Nicolás Bravo No.2
Colonia Centro
Santa María del Oro, Nay.

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO.

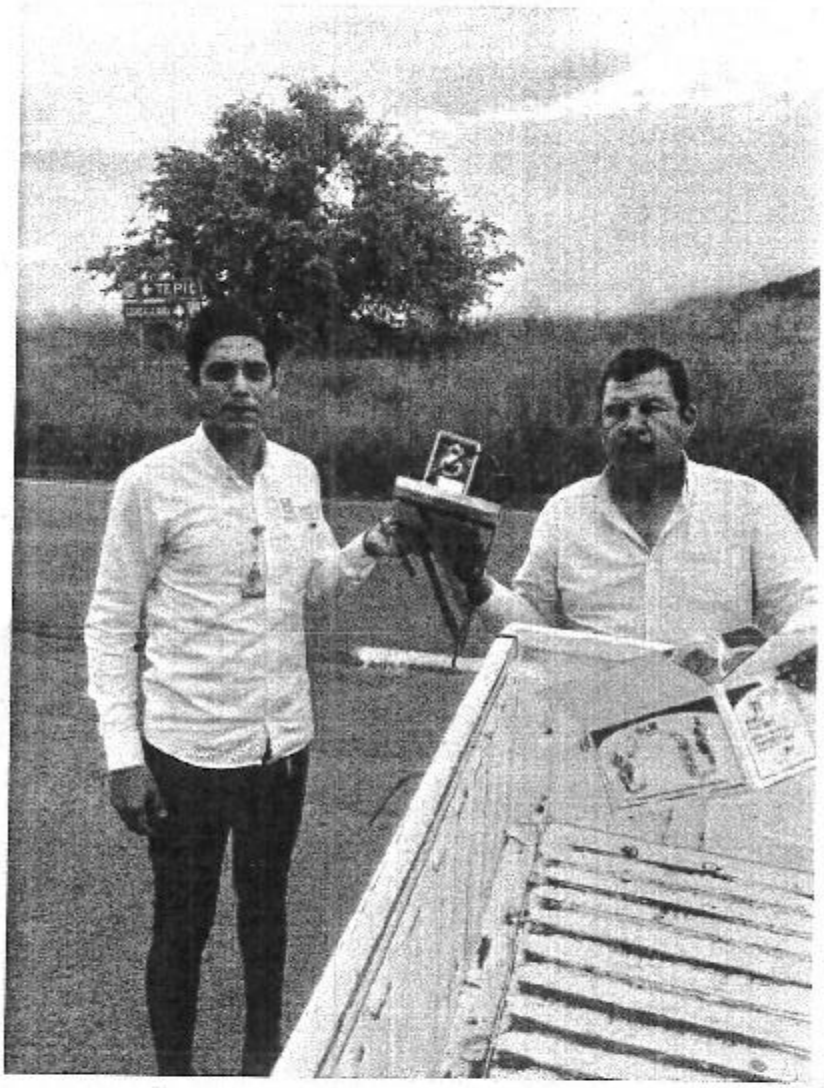

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194
Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **EL BURUATO,** MUNICIPIO DE **SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT**; SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

OROMAPAS
Nicolás Bravo No. 2
Col. Centro
Santa María del Oro, Nay.

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *SANTA MARIA DEL ORO* EN LA LOCALIDAD DE *EL BURUATO*.

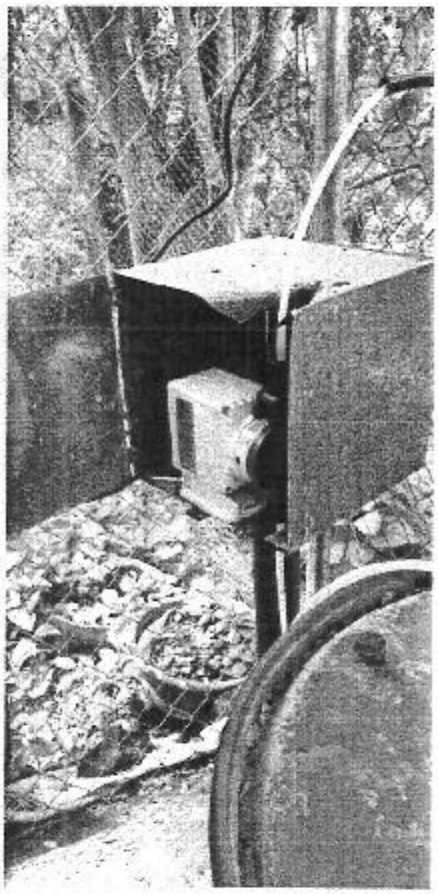

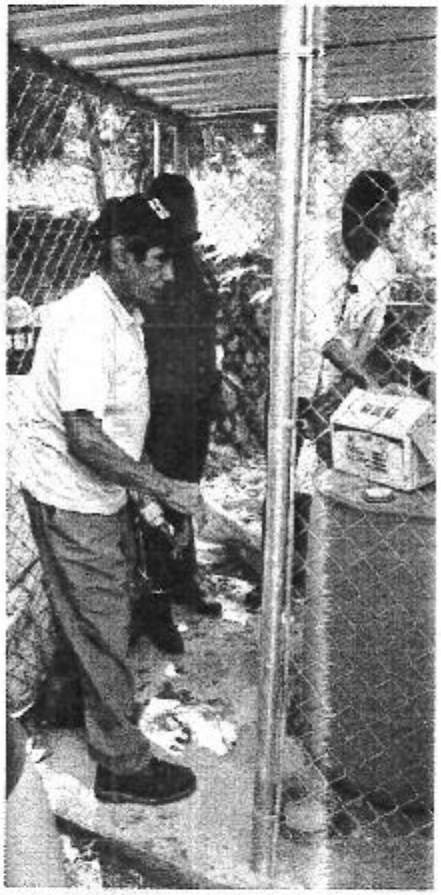

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **EL PAPALOTE**, MUNICIPIO DE **SANTIAGO IXC. NAYARIT**; SIENDO LAS 11:33 HORAS DEL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE SANTIAGO IXC, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Esteban Bernal H

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

OOMAPAS
R.F.C. OOM810627CB8
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN LA LOCALIDAD DE EL PAPALOTE.

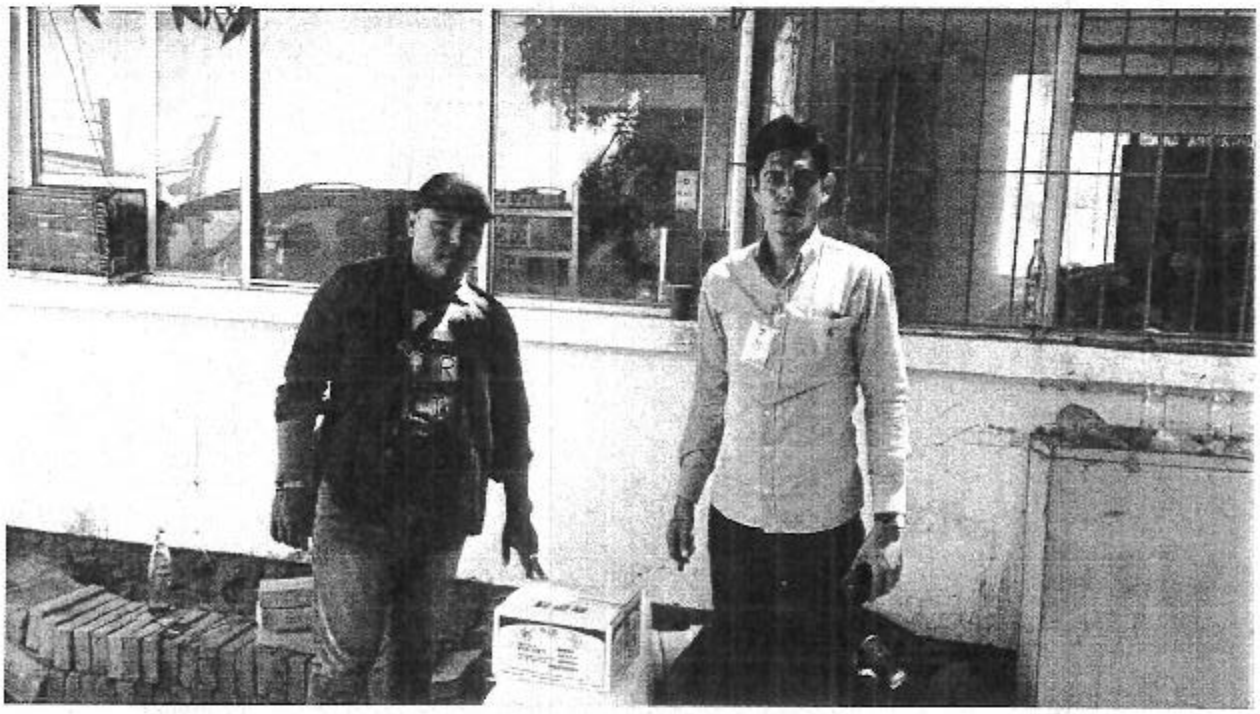

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **POZO DE IBARRA**, MUNICIPIO DE **SANTIAGO IXC. NAYARIT** SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P141-358TI DE 250 PSI PARA 17 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 1/4", CON GASTO DE 0.58 GPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P141-358TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE SANTIAGO IXC. NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

OOMAPAS
Esteban B. R.F.C. OOM810627CB8
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANEAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *SANTIAGO* EN LA LOCALIDAD DE *POZO DE IBARRA*.

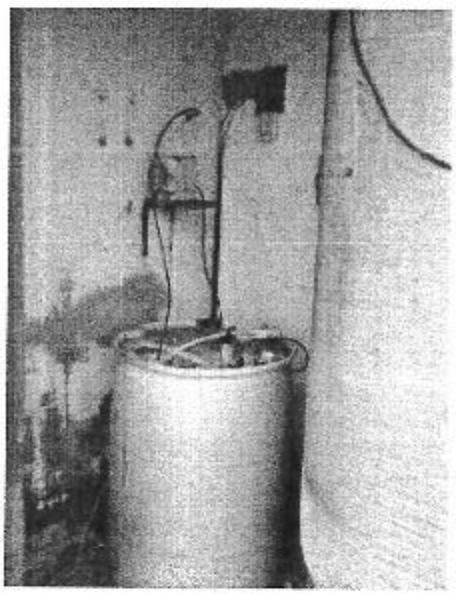

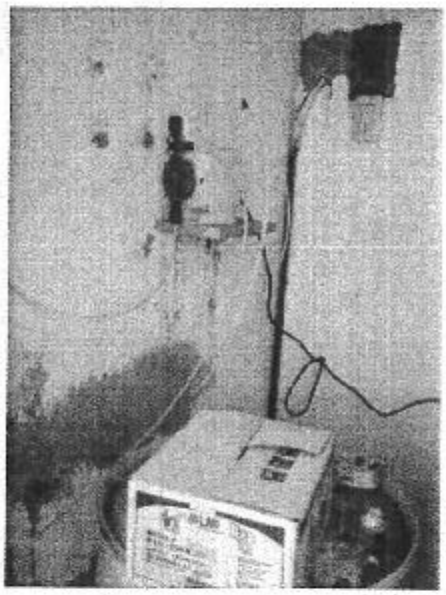

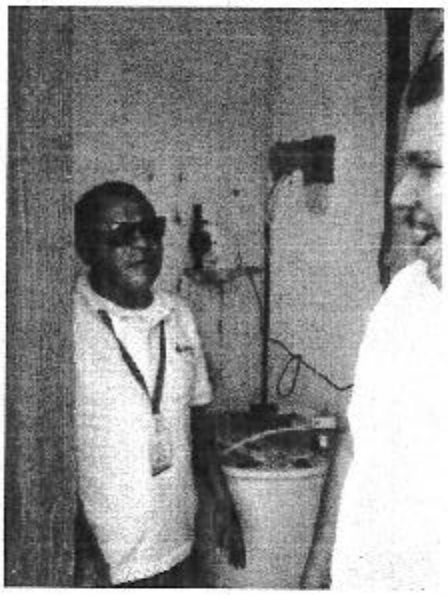

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **VALLE LERMA**, MUNICIPIO DE **SANTIAGO IXC., NAYARIT** SIENDO LAS 9:15 HORAS DEL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P141-358TI DE 250 PSI PARA 17 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 1/4", CON GASTO DE 0.58 GPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P141-358TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE SANTIAGO IXC. NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Esteban Bernal

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

OOMAPAS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *SANTIAGO* EN LA LOCALIDAD DE *VALLE LERMA*.

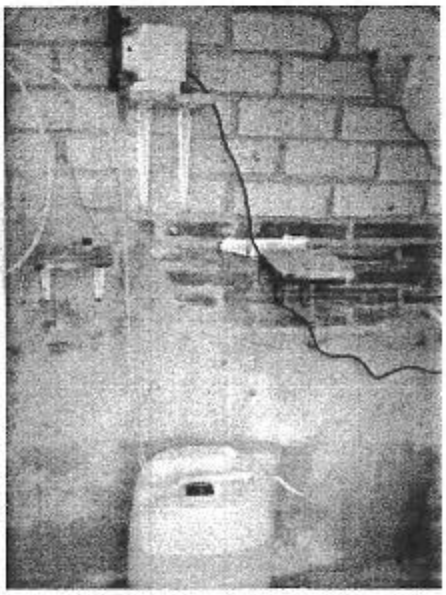

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **VALLE DE ZARAGOZA,** MUNICIPIO DE **SANTIAGO IXC. NAYARIT**; SIENDO LAS 13:15 HORAS DEL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE SANTIAGO IXC. NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Esteban Bernal H.

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

OOMAPAS
R.F.C. OOM810627CD8
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE ZARAGOZA.

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **EL MACHO (POZO DE HIGUERAS II)**, MUNICIPIO DE **TECUALA, NAYARIT**; SIENDO LAS 12:29 HORAS DEL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE TECUALA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Santos Enda Flores
DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait
C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE TECUALA EN LA LOCALIDAD DE EL MACHO (POZO DE HIGUERAS).

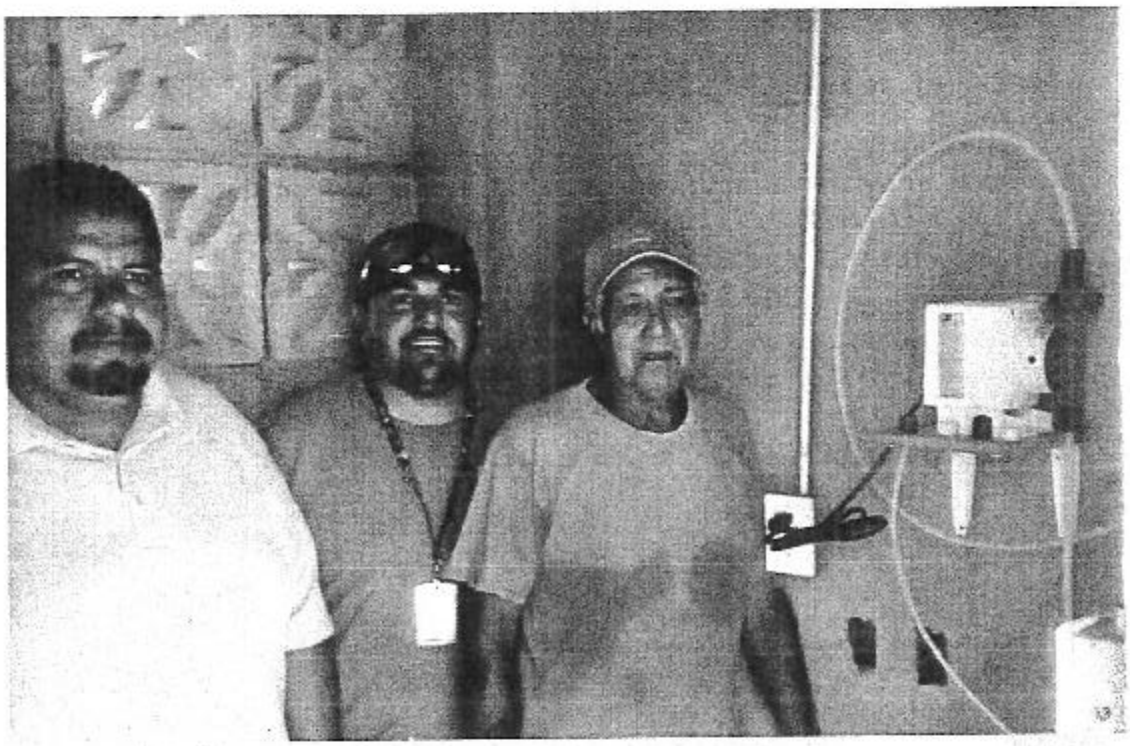

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **TECUALA (POZO LOS REMOS),** MUNICIPIO DE **TECUALA, NAYARIT**; SIENDO LAS 14:09 HORAS DEL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE TECUALA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Santos Acosta Flores

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE TECUALA EN LA LOCALIDAD DE TECUALA (POZO LOS REMOS).

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **SAN FELIPE AZTATAN**, MUNICIPIO DE **TECUALA, NAYARIT**; SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE TECUALA, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TECUALA NAYARIT 2017-2021

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON	Santos Inda Flores
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"	DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE TECUALA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE.

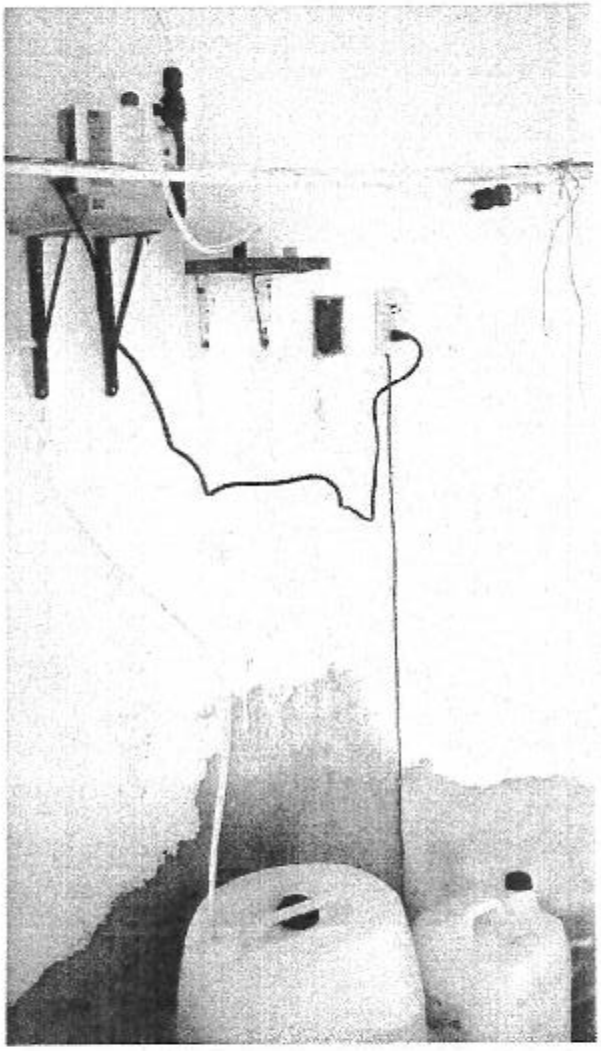

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **EL PICHON,** MUNICIPIO DE **TEPIC, NAYARIT** SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE CLORO SOLIDO, MCA. RAINBOW TIPO RUSTICO MODELO 320 DE 4.5 KG. CAPACIDAD, INCLUYE 22.5 KGS. DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 % EN PASTILLAS DE 7 GRS. INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

EL DOSIFICADOR DE CLORO, TIPO RUSTICO MODELO 320.- QUEDO INSTALADO CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE TEPIC, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE TEPIC EN LA LOCALIDAD DE EL PICHON

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrctecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **COL. 6 DE ENERO**, MUNICIPIO DE **TEPIC, NAYARIT**; SIENDO LAS 15.20 HORAS DEL DIA 13 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE TEPIC, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE TEPIC EN LA LOCALIDAD DE COL. 6 DE ENERO.

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **FCO. I, MADERO (PUGA)**, MUNICIPIO DE **TEPIC, NAYARIT**; SIENDO LAS 12:20 HORAS DEL DIA 13 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE TEPIC, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT
COMISIÓN INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *TEPIC* EN LA LOCALIDAD DE *FRANCISCO I. MADERO (PUGA).*

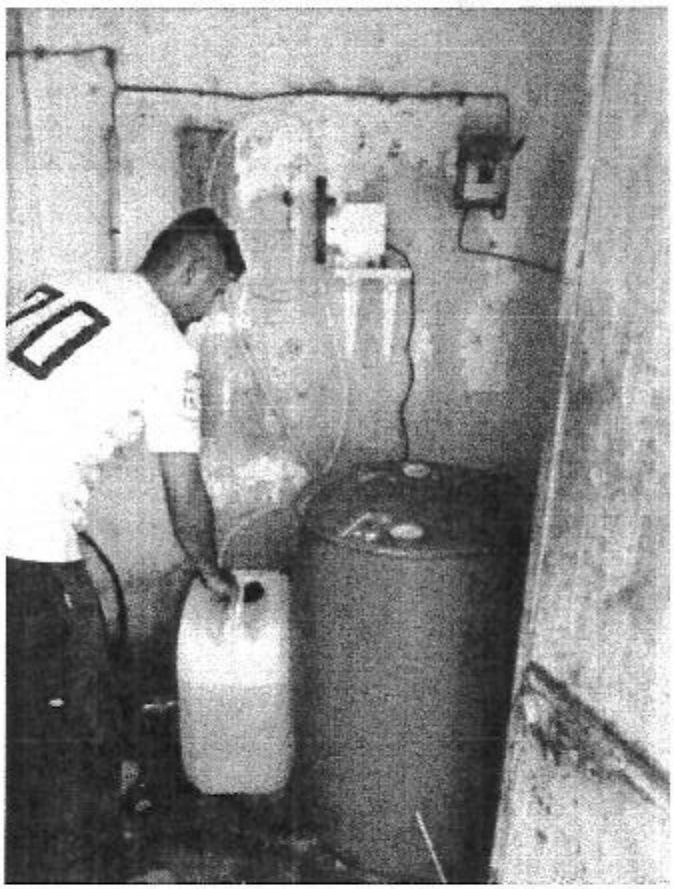

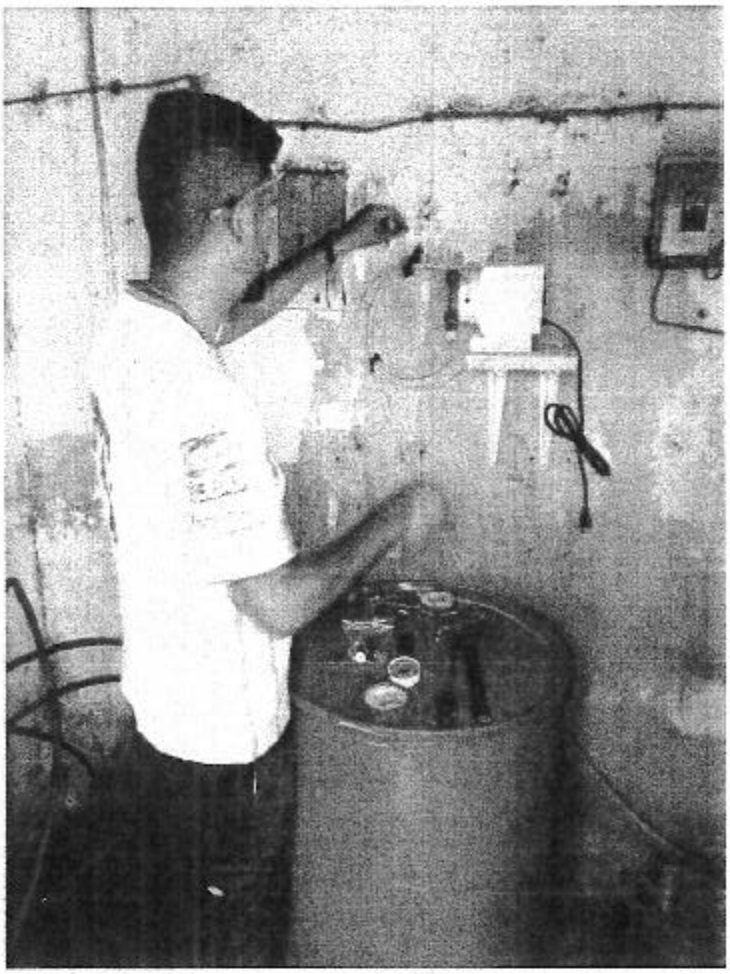

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **LA CORREGIDORA,** MUNICIPIO DE **TEPIC, NAYARIT**; SIENDO LAS 13.35 HORAS DEL DIA 13 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE TEPIC, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Oscar J. Medina Lopez

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

H. XLIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC NAYARIT. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *TEPIC* EN LA LOCALIDAD DE *LA CORREGIDORA).*

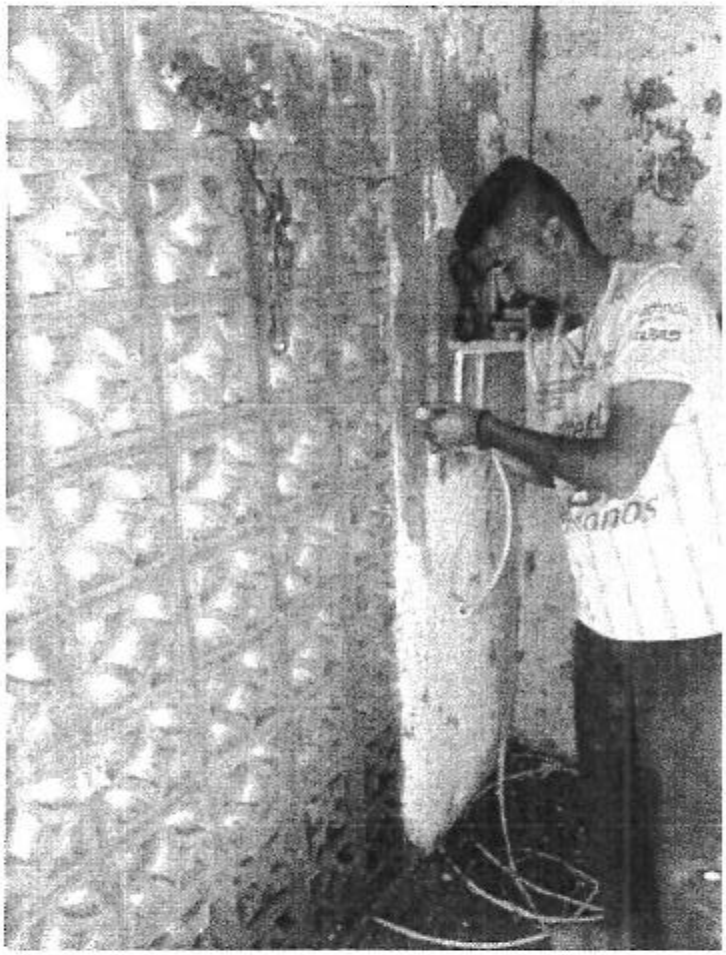

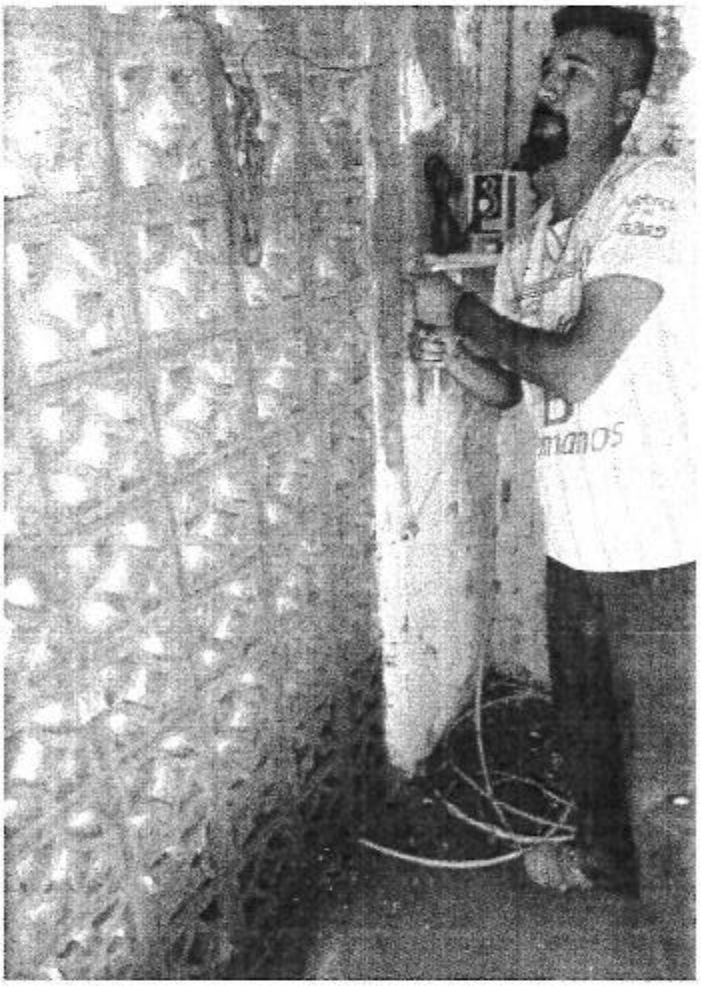

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **TEPIC, (POZO MORELOS 1),** MUNICIPIO DE **TEPIC, NAYARIT** SIENDO LAS 10:40 HORAS DEL DIA 13 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P141-358TI DE 250 PSI PARA 17 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 1/4", CON GASTO DE 0.58 GPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P141-358TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE TEPIC, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TEPIC

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *TEPIC* EN LA LOCALIDAD DE *TEPIC (POZO MORELOS1).*

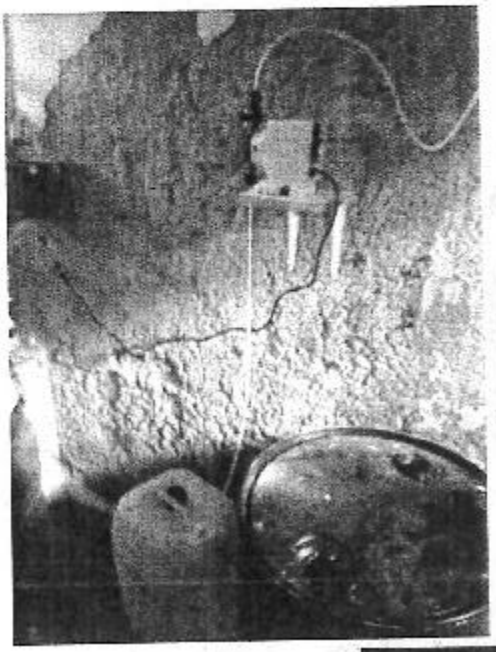

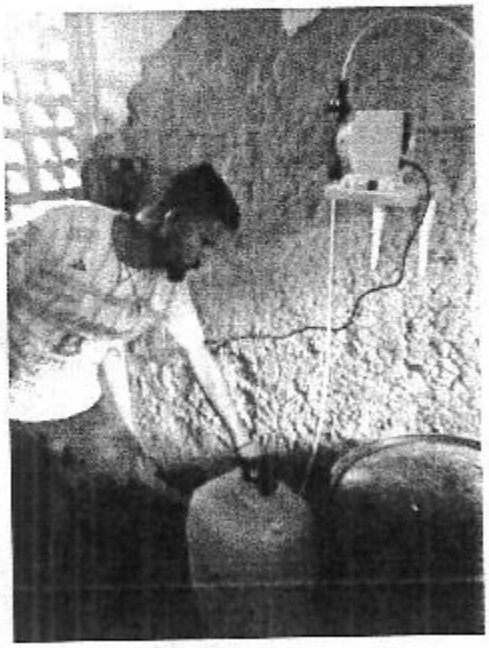

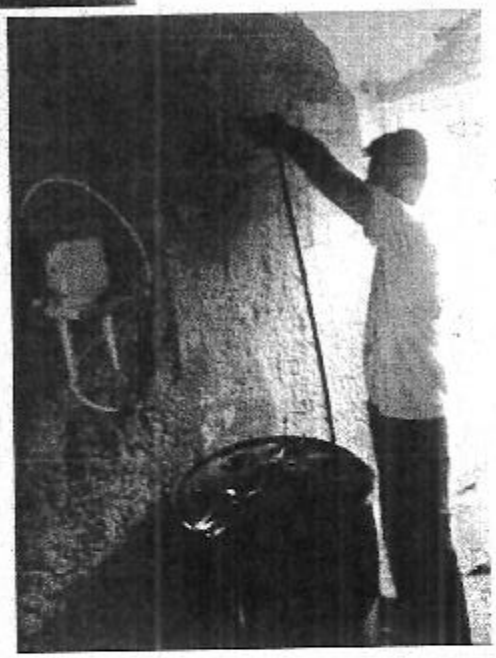

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **TEPIC, (POZOS FRESNOS 1),** MUNICIPIO DE **TEPIC, NAYARIT** SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 13 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P141-358TI DE 250 PSI PARA 17 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 1/4", CON GASTO DE 0.58 GPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P141-358TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE TEPIC, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. ...MA INTEGRAL DE AGUA ...GLE Y ALCANTARILLADO

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *TEPIC* EN LA LOCALIDAD DE *TEPIC (POZO FRESNOS 1).*

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: **hidrotecdenayarit@gmail.com**

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **TEPIC, (POZOS PROVINCIA 1),** MUNICIPIO DE **TEPIC, NAYARIT** SIENDO LAS 9:15 HORAS DEL DIA 13 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P141-358TI DE 250 PSI PARA 17 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 1/4", CON GASTO DE 0.58 GPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P141-358TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE TEPIC, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE *TEPIC* EN LA LOCALIDAD DE *TEPIC (POZO PROVINCIA).*

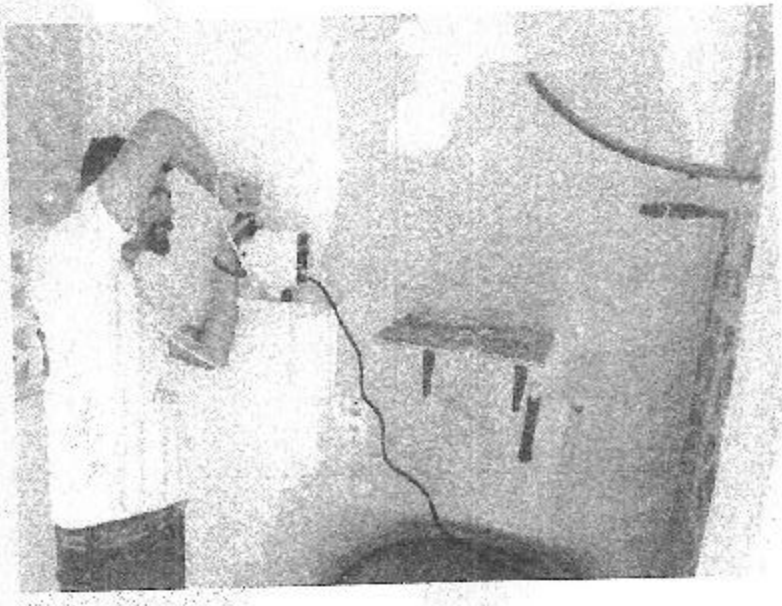

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: **hidrotecdenayarit@gmail.com**

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **TUXPAN (POZO 4),** MUNICIPIO DE **TUXPAN, NAYARIT**; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE TUXPAN, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

J. Guadalupe Rios

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN (POZO 4).

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194
Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **AQUILES SERDAN** MUNICIPIO DE **XALISCO, NAYARIT** SIENDO LAS 11:33 HORAS DEL DIA 31 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P141-358TI DE 250 PSI PARA 17 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 1/4", CON GASTO DE 0.58 GPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P141-358TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE XALISCO, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Miguel G. Mejia Beers

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XALISCO, NAYARIT.
2017 - 2021
OROMAPAS

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE XALISCO EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN.

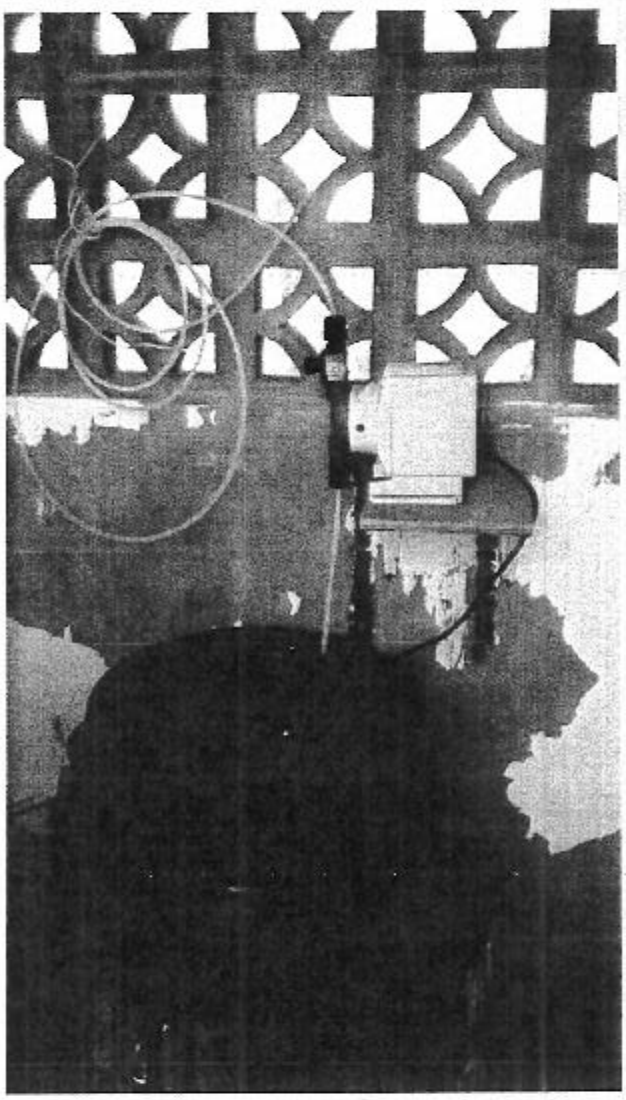

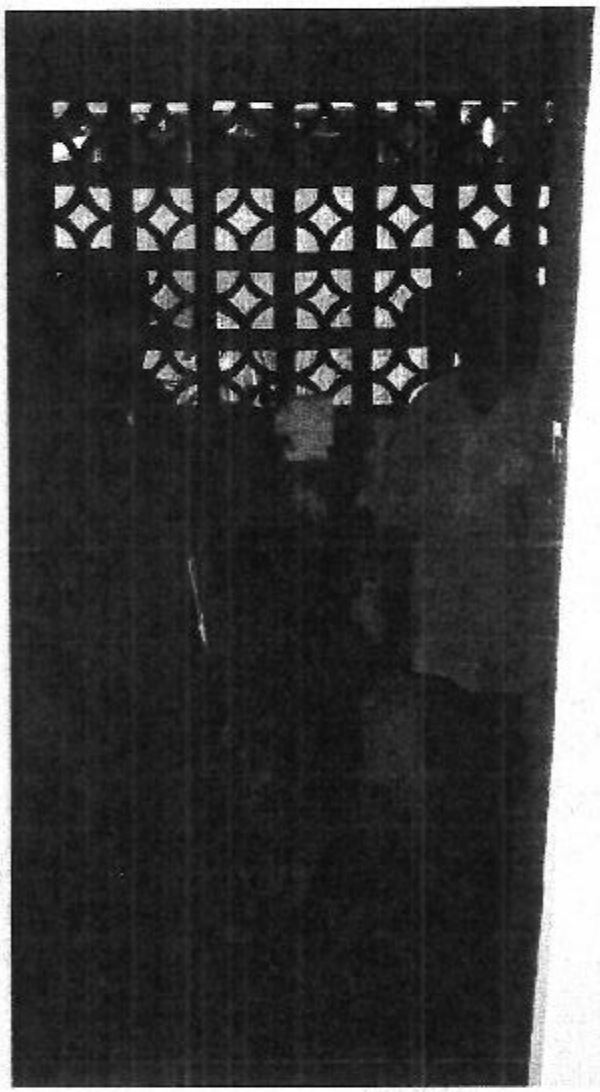

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **EL VERDE** MUNICIPIO DE **XALISCO, NAYARIT** SIENDO LAS 10:20 HORAS DEL DIA 31 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P141-358TI DE 250 PSI PARA 17 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 1/4", CON GASTO DE 0.58 GPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P141-358TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE XALISCO, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Miguel G. Mejia Beas

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XALISCO, NAYARIT. 2017 - 2021
CROMAPAS

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE XALISCO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO (EL VERDE).

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **XALISCO (POZO VOLCANES)** MUNICIPIO DE **XALISCO, NAYARIT** SIENDO LAS 9:40 HORAS DEL DIA 31 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P141-358TI DE 250 PSI PARA 17 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 1/4", CON GASTO DE 0.58 GPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P141-358TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE XALISCO, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Miguel Mejía Bcas

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS XALISCO NAYARIT 2017 - 20 OROMAR

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE XALISCO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO (POZO VOLCANES).

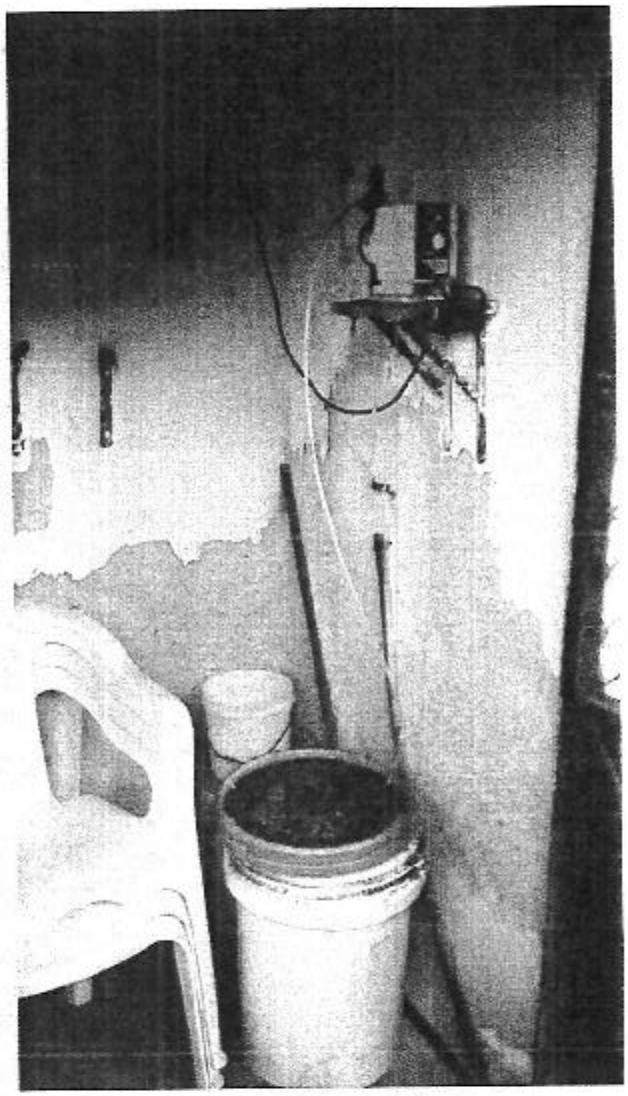

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **EL TEPOZAL,** MUNICIPIO DE **XALISCO, NAYARIT**; SIENDO LAS 13:15 HORAS DEL DIA 31 DE JULIO DEL AÑO 2018. REUNIDOS EN LA CASETA DE CLORACION, PARA DEJAR CONSTANCIA Y LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A LOS QUE HACE MENCION EL CONTRATO No.CEAPA-AAL-001/18-IR, PARA LA OBRA "ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT".

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MCA. MILTON ROY , MODELO P151-398TI DE 110 PSI PARA 7 KGS. DE PRESION, CON CABEZAL Y CONEXIONES DE 3/8", CON GASTO DE 3 LPH; INCLUYE : FIJACION AL MURO A BASE DE BISAGRAS Y 50 KGS. DE CLORO LIQUIDO AL 13 % Y ENVASE PARA EL CLORO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO LIQUIDO MOD. P151-398TI.- QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Y DEL SUPERVISOR DEL ORGANO OPERADOR DE XALISCO, NAYARIT, RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

FIRMAN PARA SU CONSTANCIA, LOS QUE INTERVINIERON

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLON
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE "LA CEAPA"

Miguel A. Mejia Beas

DIRECTOR DEL ORG. OPERADOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DE RECIBIDO

POR EL CONTRATISTA

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XALISCO, NAYARIT. 2017 - 2021
OROMAPAS

ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE XALISCO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAL.

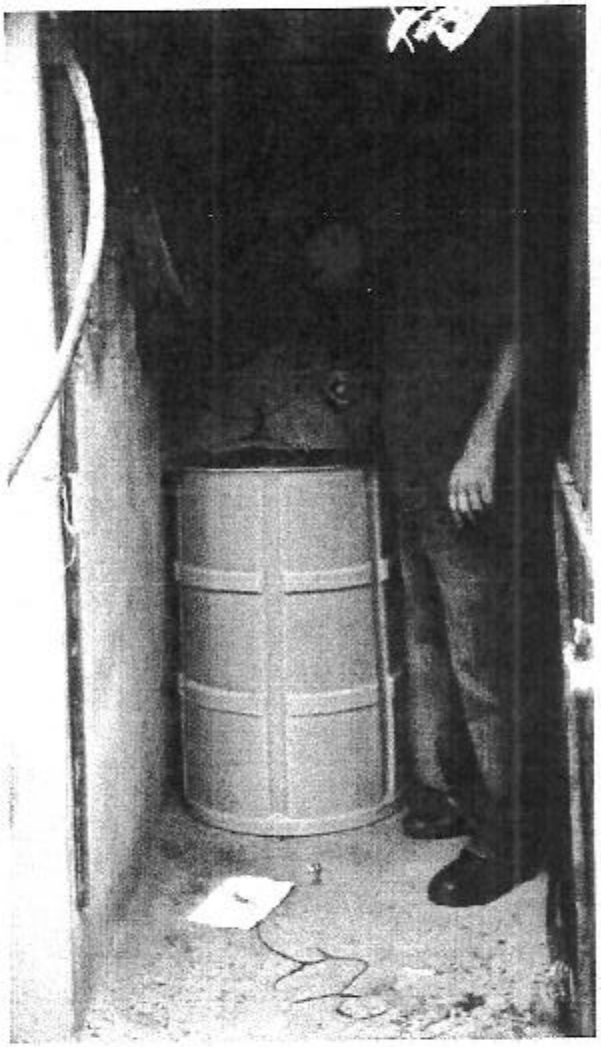

ATENTAMENTE.

Zuleima Zarait

C. ZULEIMA ZARAIT MUÑOZ PEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Km. 0.900 Perif. Guad.-Maz. Col. Nuevas Palomas, Tepic, Nayarit. C.P. 63194

Teléfono: 01 311 211 60 23 E-mail: hidrotecdenayarit@gmail.com